



A-1 揮発性有機化合物の検査はどのような場所で行いましたか。(複数回答可)

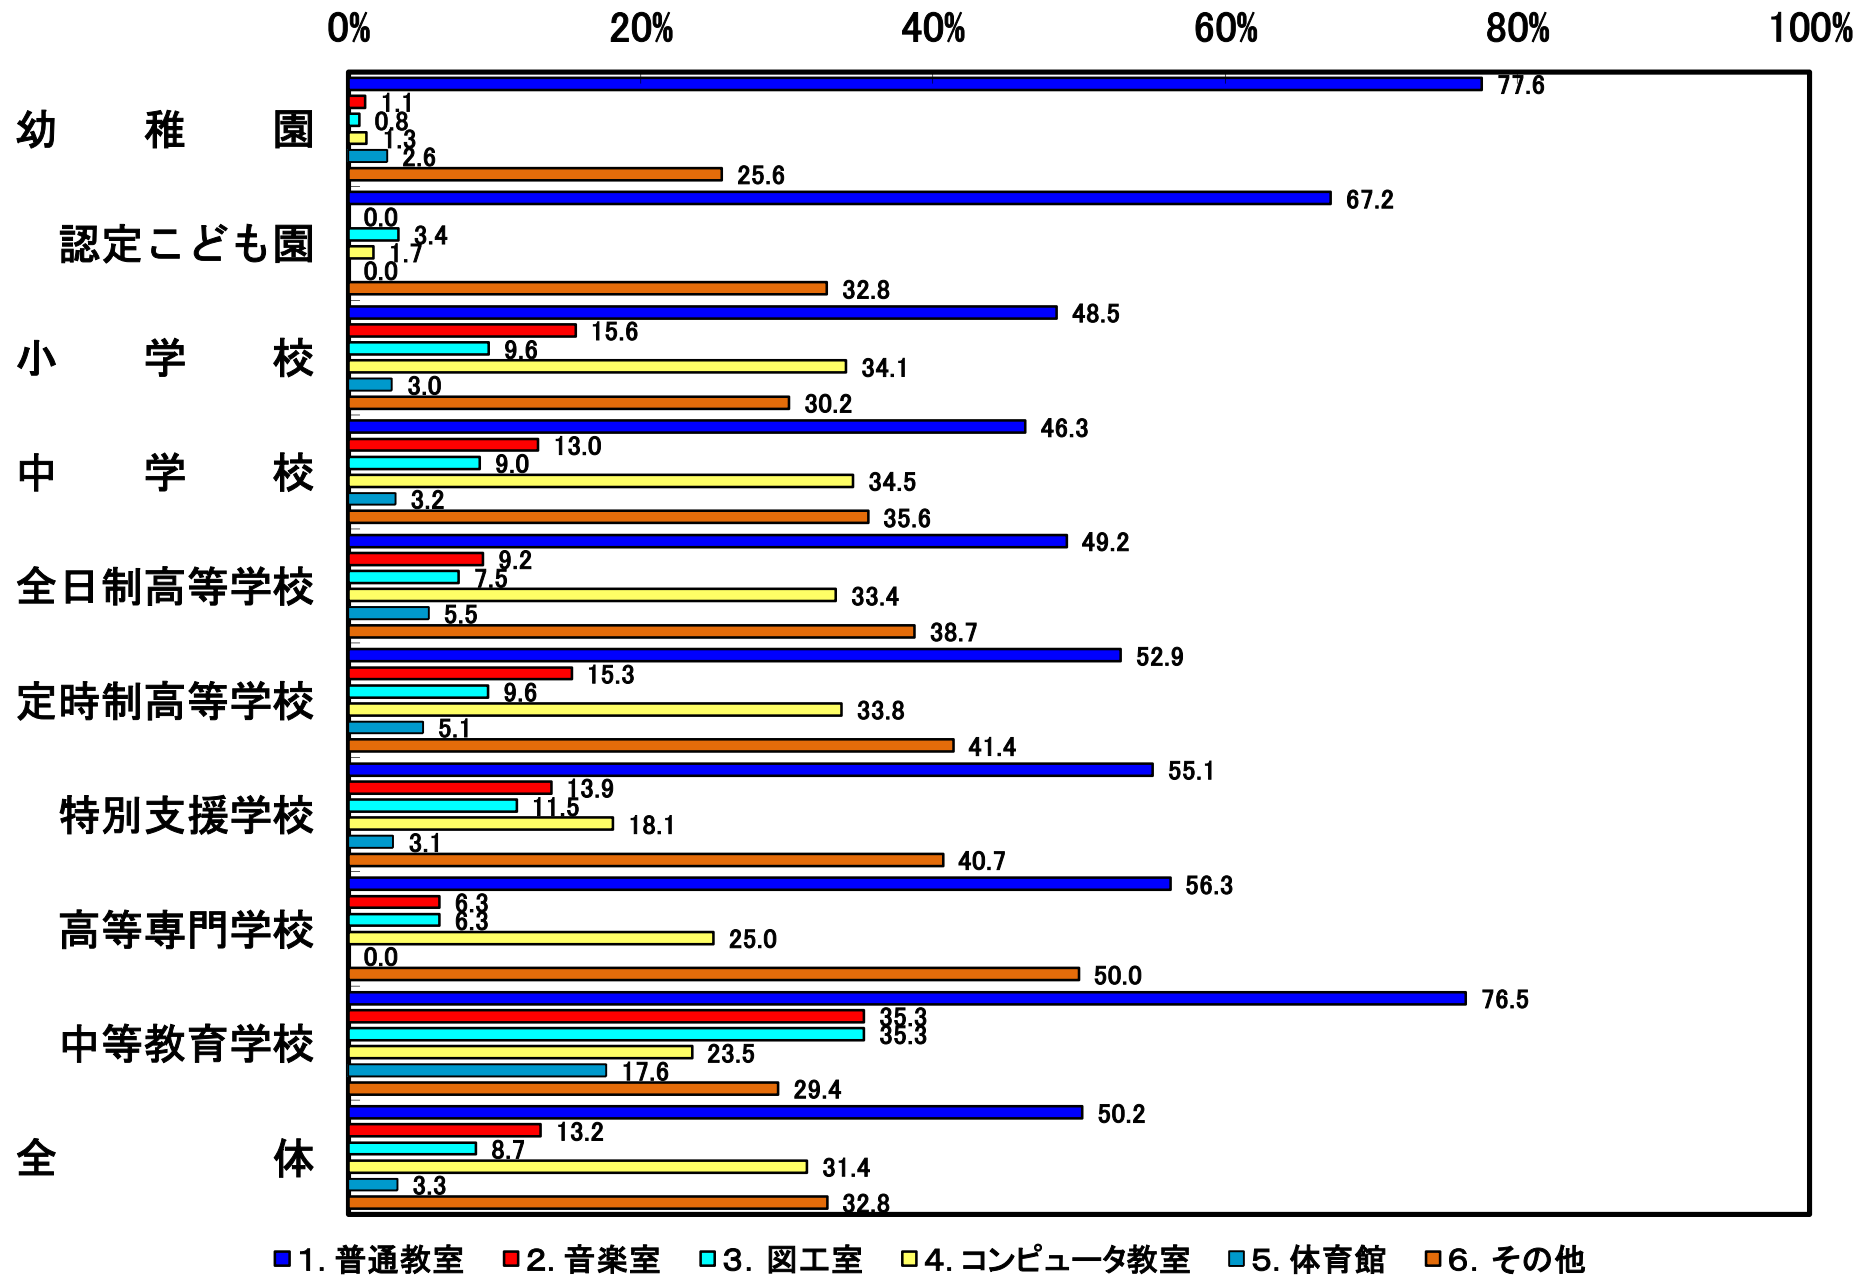


A-2 ホルムアルデヒドの検査を行いましたか。

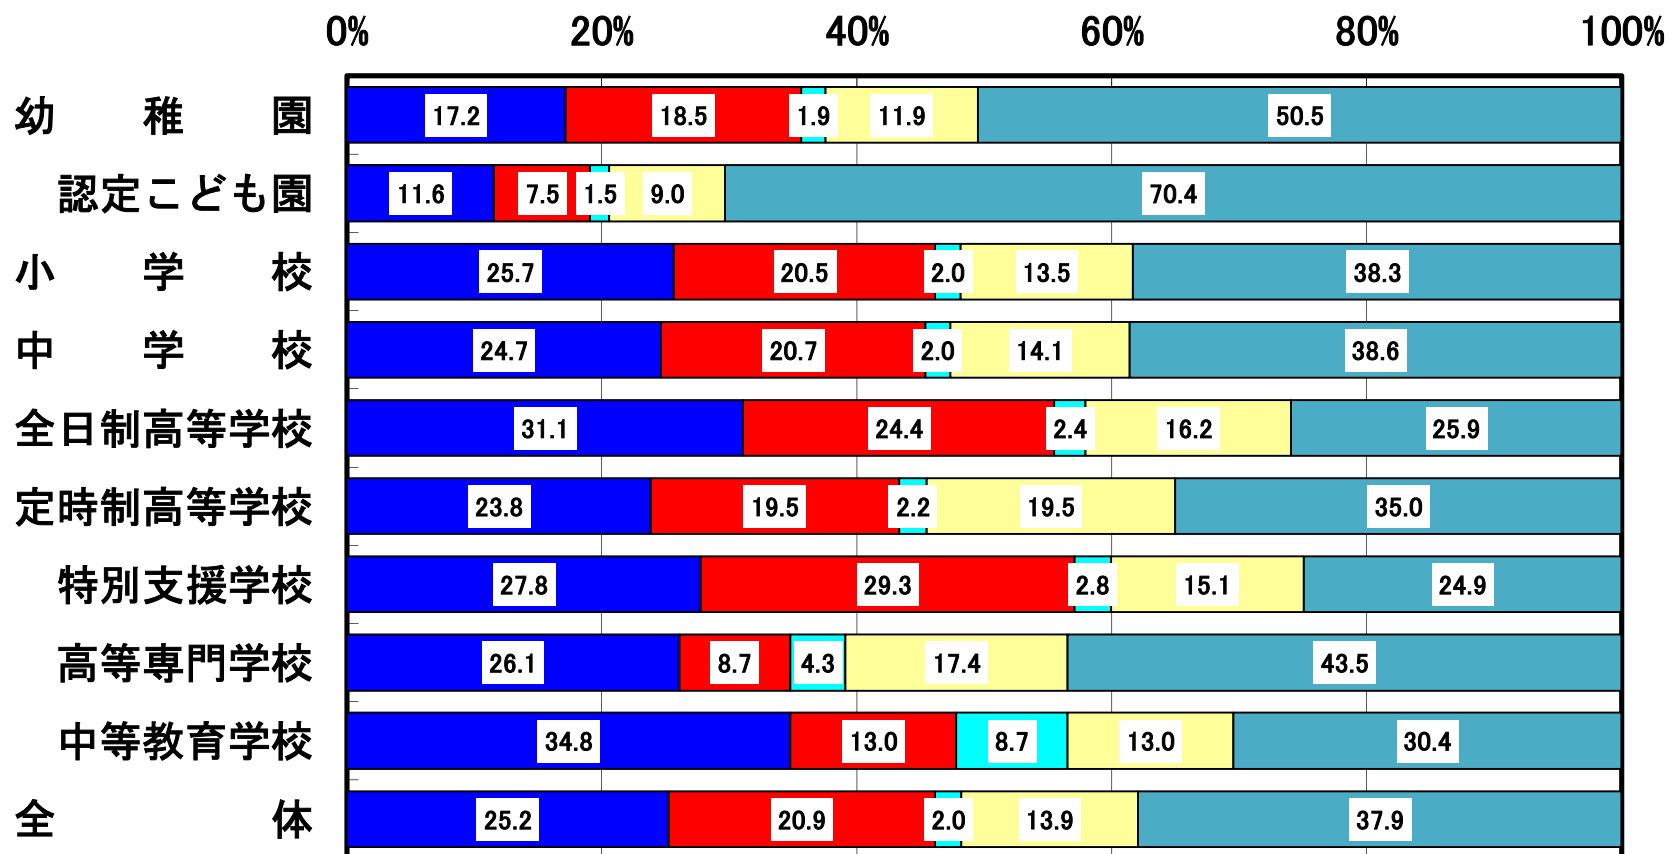


	全 体	中等教育学 校	高等専門学 校	特別支援学 校	定時制高等 学校	全日制高等 学校	中 学 校	小 学 校	認定こども 園	幼 稚 園
■ 1. 「基準」で定める高速液体クロマトグラフ法 (HPLC法) で行った	25.2	34.8	26.1	27.8	23.8	31.1	24.7	25.7	11.6	17.2
■ 2. 簡易検査法 (検出限界が低濃度の検知管法や試験紙光電光度法等) で行った	20.9	13.0	8.7	29.3	19.5	24.4	20.7	20.5	7.5	18.5
■ 3. その他の方法で行った	2.0	8.7	4.3	2.8	2.2	2.4	2.0	2.0	1.5	1.9
■ 4. 以前の検査結果が基準値の1/2以下で、その後教室等の環境に変化がないため行わなかった	13.9	13.0	17.4	15.1	19.5	16.2	14.1	13.5	9.0	11.9
■ 5. 検査手数料が予算化されていない、また簡易測定器も整備されていないため行わなかった	37.9	30.4	43.5	24.9	35.0	25.9	38.6	38.3	70.4	50.5

A-3 ホルムアルデヒドの検査結果は基準に適合しましたか。

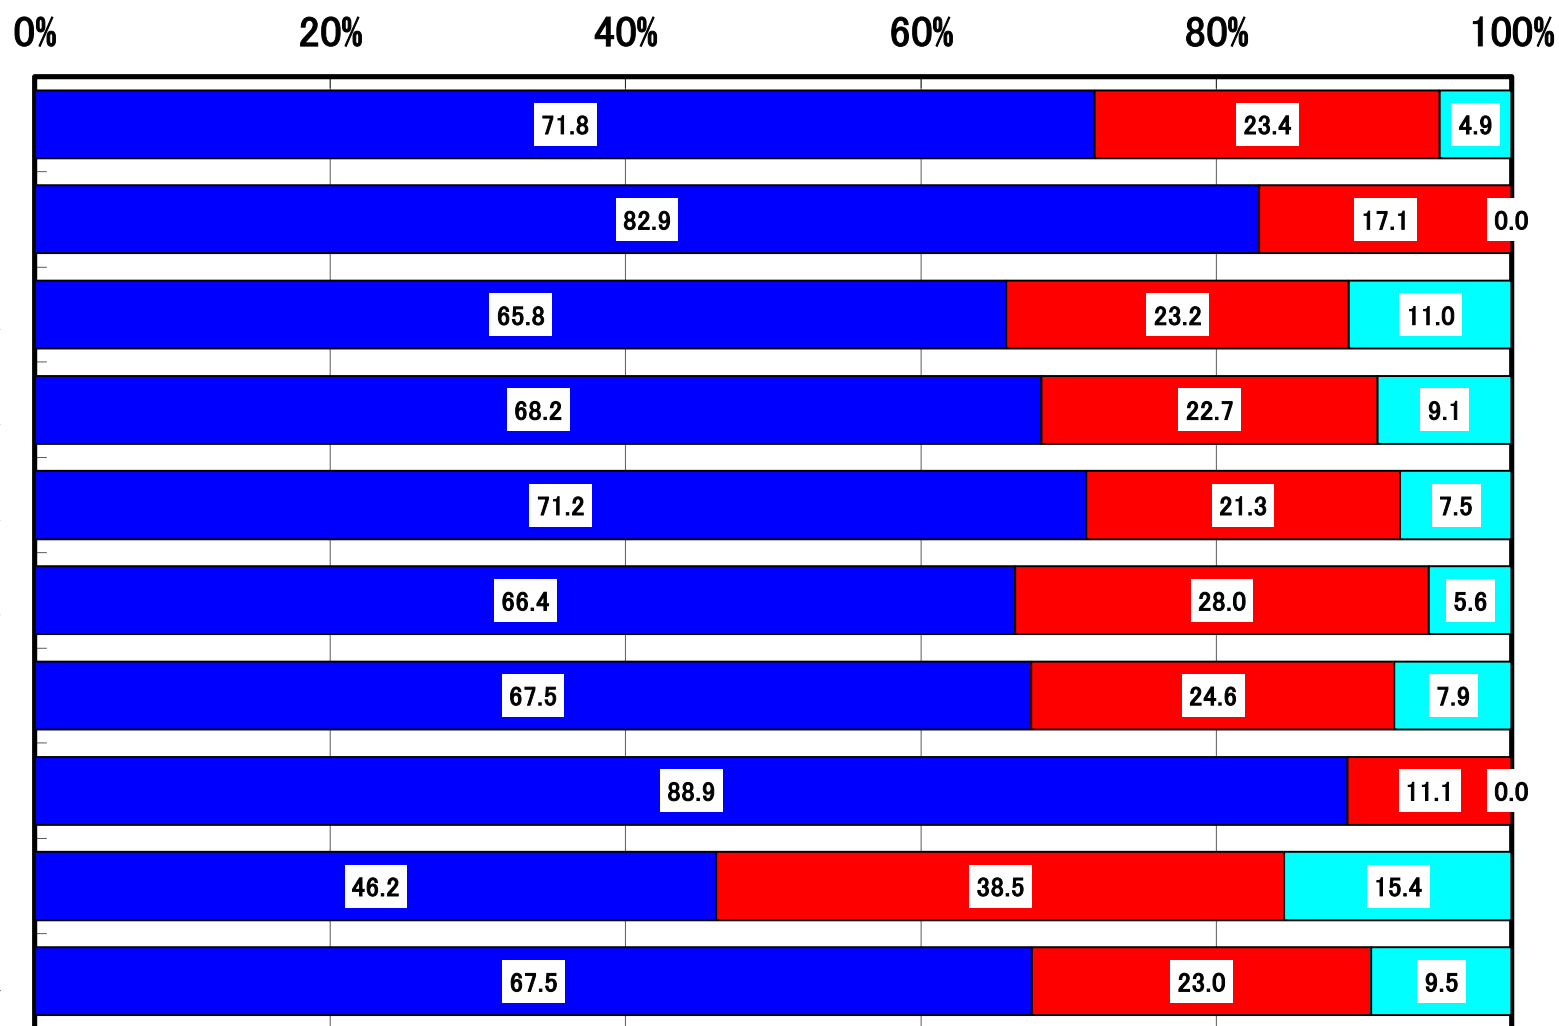


	全 体	中等教育学校	高等専門学校	特別支援学校	定時制高等学 校	全 日 制 高 等 学 校	中 学 校	小 学 校	認定こども園	幼 稚 園
■ 1. 基準値の2分の1以下であった	67.5	46.2	88.9	67.5	66.4	71.2	68.2	65.8	82.9	71.8
■ 2. 基準値の2分の1を超えた が基準値以内だった	23.0	38.5	11.1	24.6	28.0	21.3	22.7	23.2	17.1	23.4
■ 3. 基準値を超えた	9.5	15.4	0.0	7.9	5.6	7.5	9.1	11.0	0.0	4.9

A-4トルエンの検査を行いましたか。

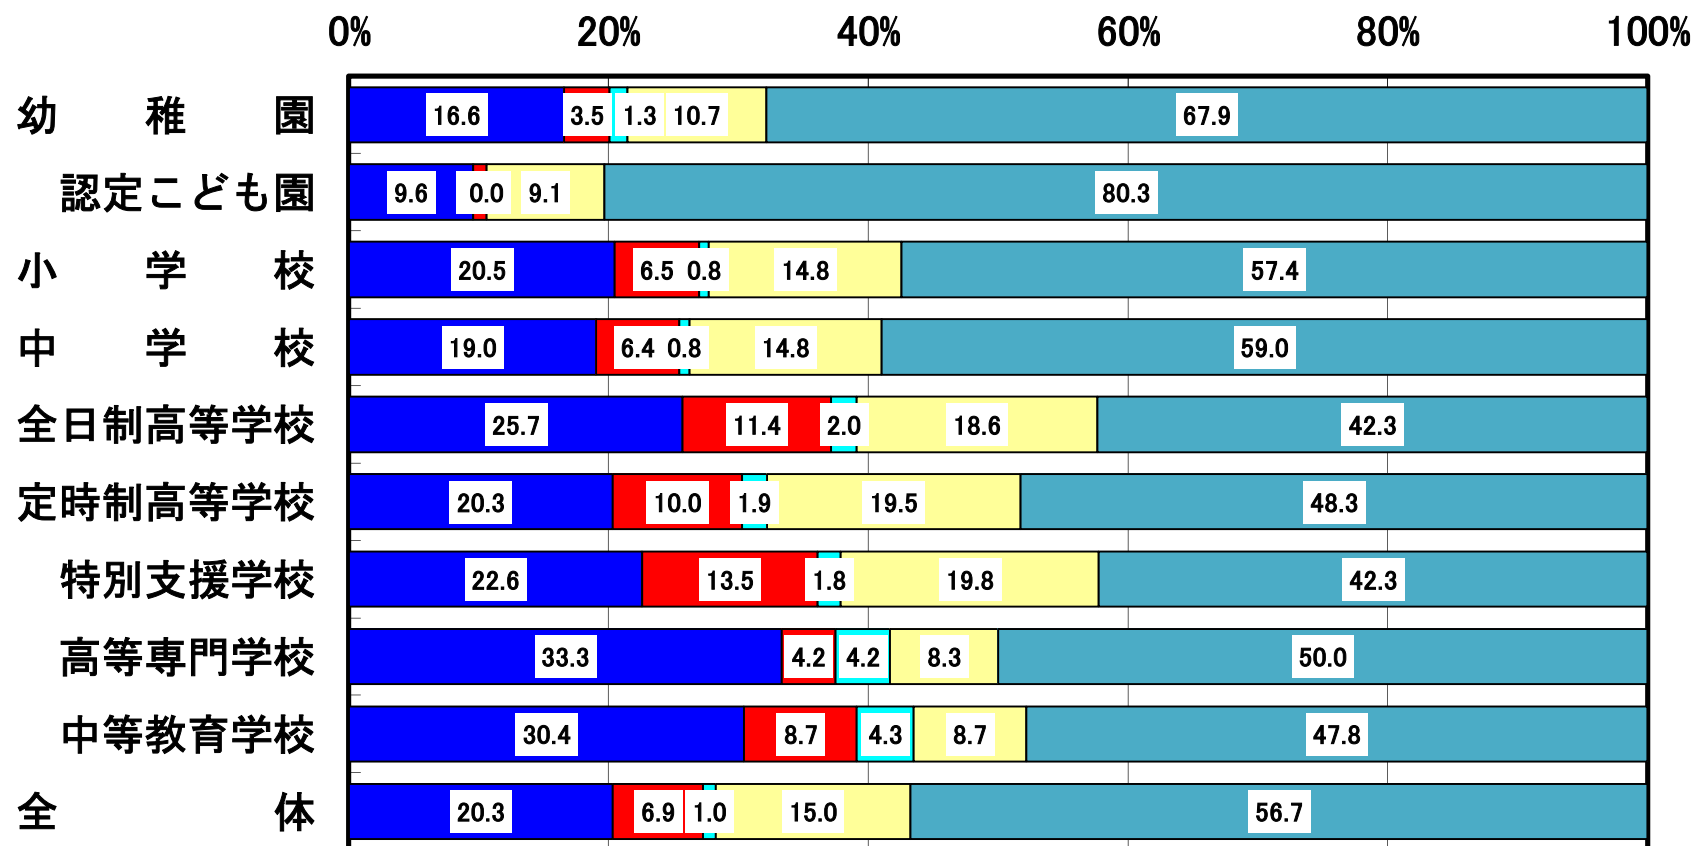


	全 体	中等教育学 校	高等専門学 校	特別支援学 校	定時制高等 学校	全日制高等 学校	中 学 校	小 学 校	認定こども園	幼 稚 園
■ 1. 「基準」で定めるガスクロマトグラフ法 (GC-MS法又はGC法)で行った	20.3	30.4	33.3	22.6	20.3	25.7	19.0	20.5	9.6	16.6
■ 2. 簡易検査法 (検出限界が低濃度の検知管法や試験紙光電光度法等)で行った	6.9	8.7	4.2	13.5	10.0	11.4	6.4	6.5	1.0	3.5
■ 3. その他の方法で行った	1.0	4.3	4.2	1.8	1.9	2.0	0.8	0.8	0.0	1.3
■ 4. 以前の検査結果が基準値の1/2以下で、その後教室等の環境に変化がないため行わなかった	15.0	8.7	8.3	19.8	19.5	18.6	14.8	14.8	9.1	10.7
■ 5. 検査手数料が予算化されていない、また簡易測定器も整備されていないため行わなかった	56.7	47.8	50.0	42.3	48.3	42.3	59.0	57.4	80.3	67.9

A-5 トルエンの検査結果は基準に適合しましたか。

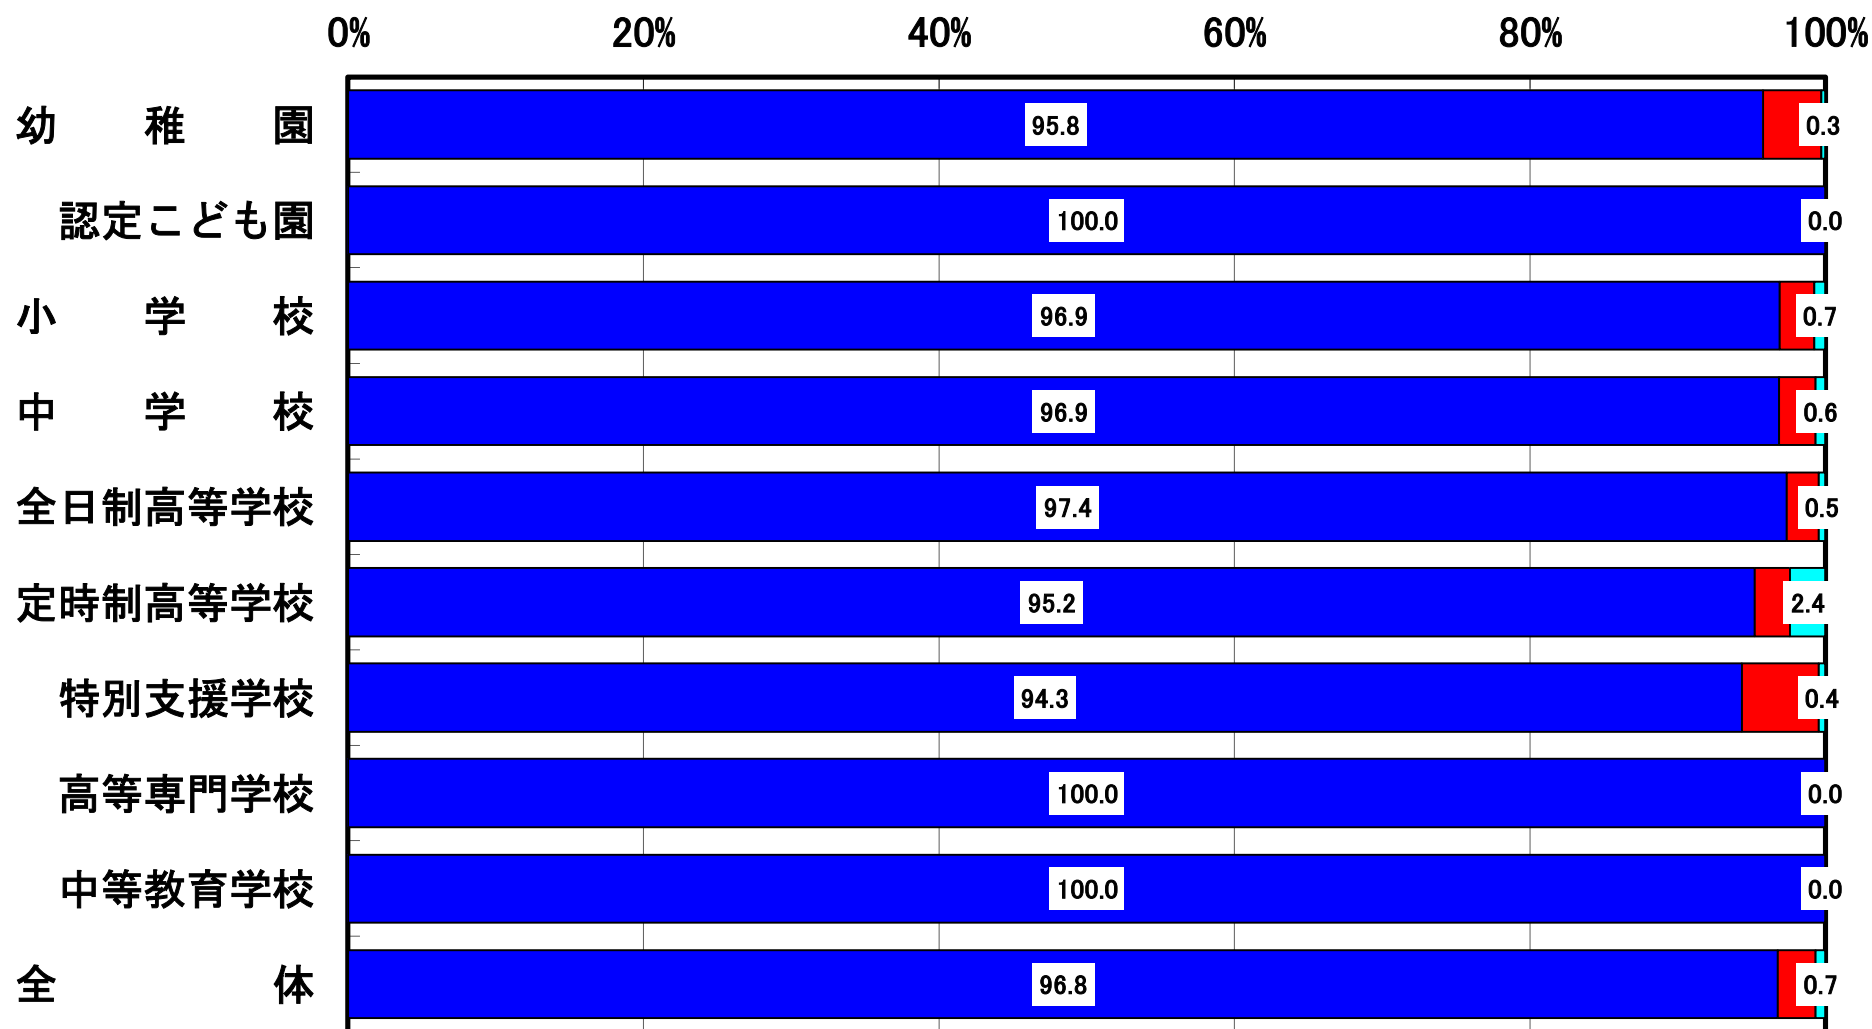


	全 体	中等教育学校	高等専門学校	特別支援学校	定時制高等学 校	全日制高等学 校	中 学 校	小 学 校	認定こども園	幼 稚 園
■ 1. 基準値の2分の1以下であった	96.8	100.0	100.0	94.3	95.2	97.4	96.9	96.9	100.0	95.8
■ 2. 基準値の2分の1を超えた が基準値以内だった	2.5	0.0	0.0	5.2	2.4	2.1	2.5	2.4	0.0	3.9
■ 3. 基準値を超えた	0.7	0.0	0.0	0.4	2.4	0.5	0.6	0.7	0.0	0.3

A-6 ホルムアルデヒド及びトルエン以外の4項目のうち、どの項目の検査を行いましたか。(複数回答可)

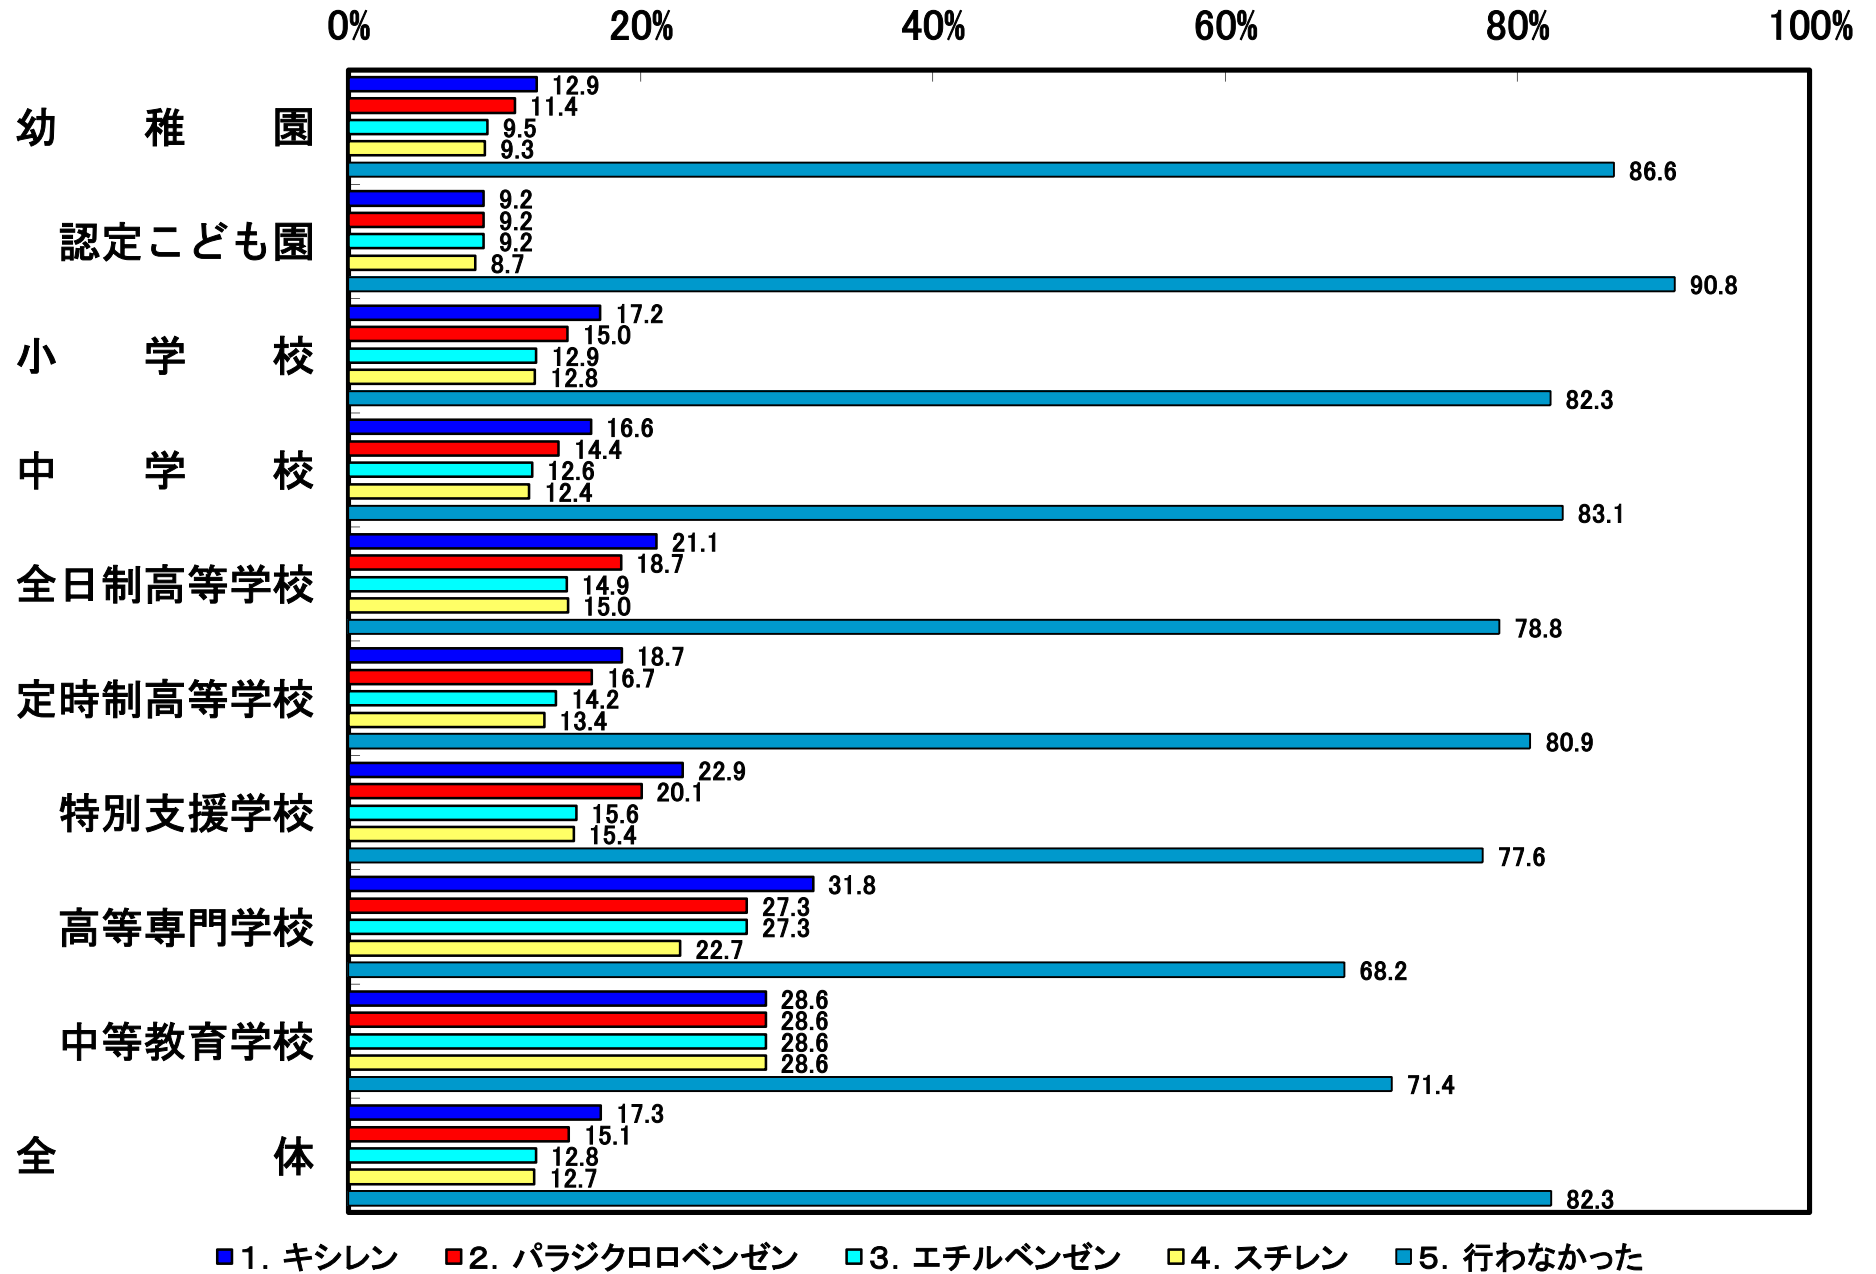


A-7 揮発性有機化合物の不適合結果についての指導・助言により改善しましたか。

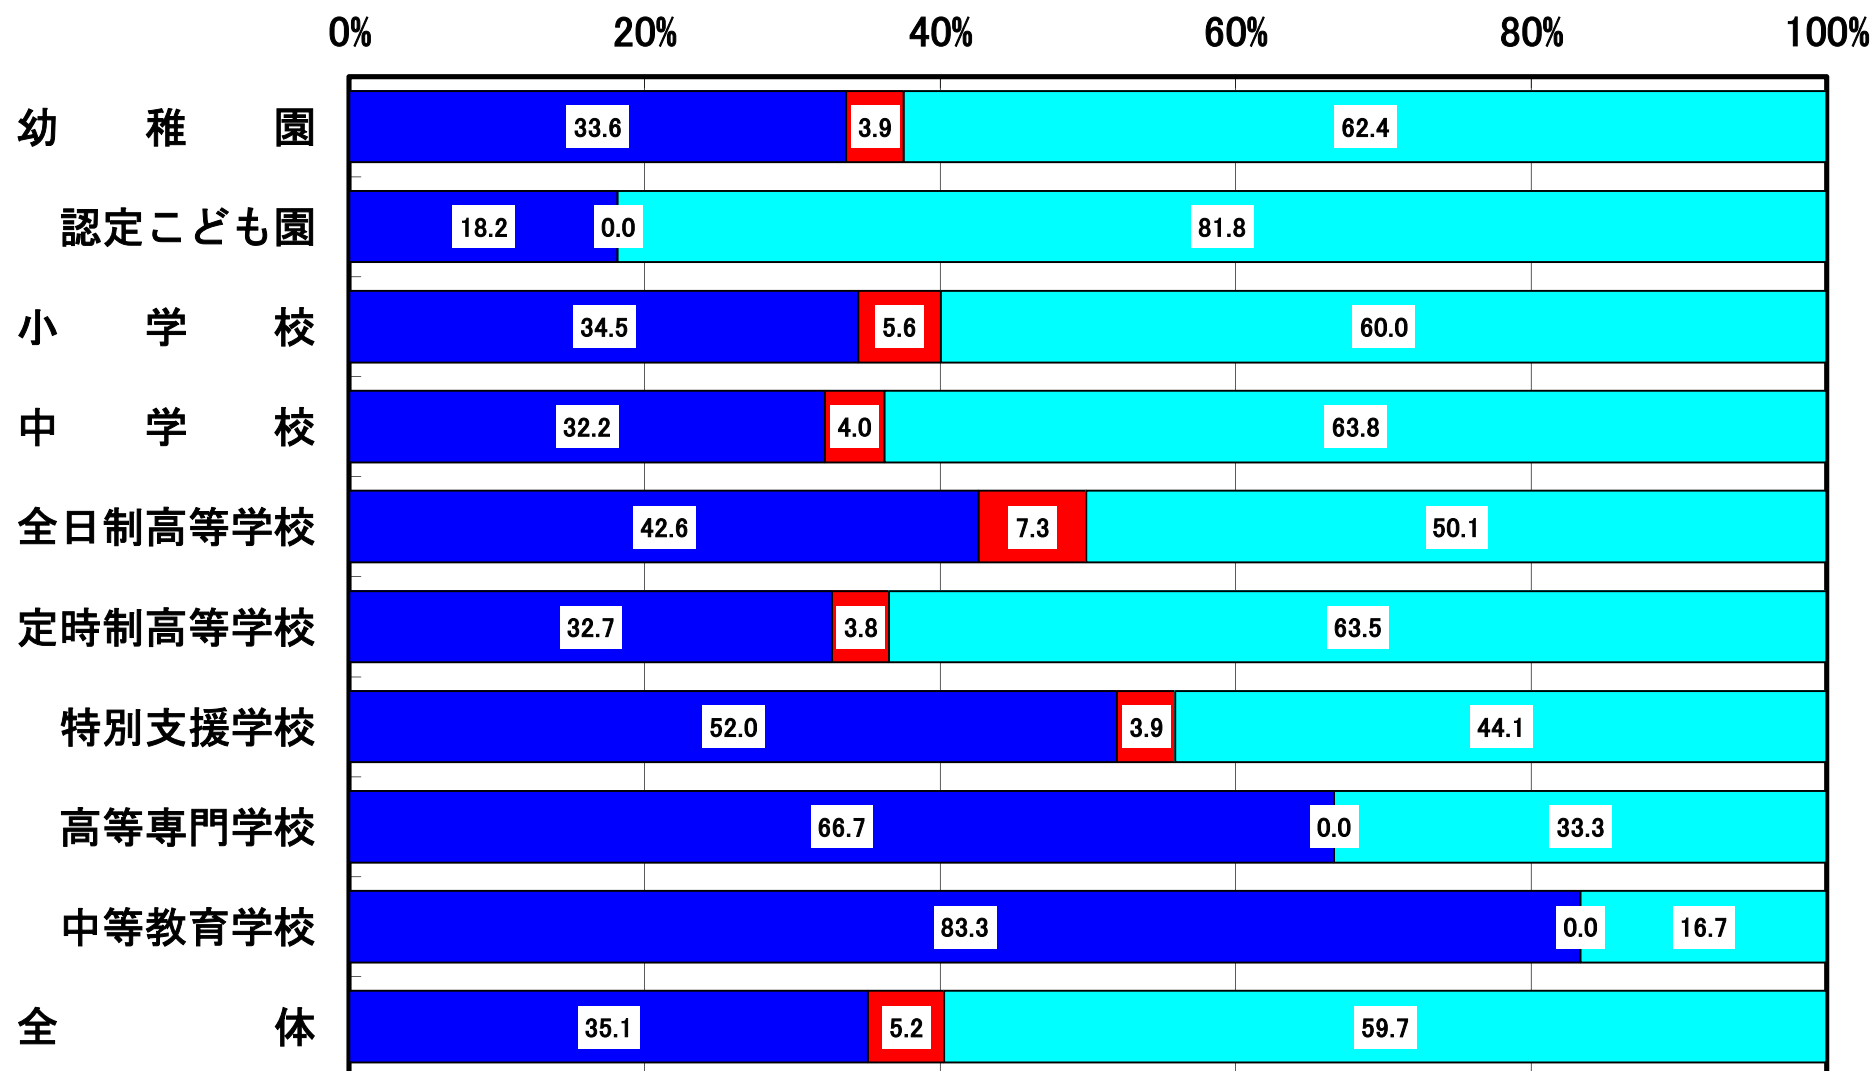

	全 体	中等教育学校	高等専門学校	特別支援学校	定時制高等学 校	全日制高等学 校	中 学 校	小 学 校	認定こども園	幼 稚 園
■ 1. 改善した	35.1	83.3	66.7	52.0	32.7	42.6	32.2	34.5	18.2	33.6
■ 2. 改善しなかった	5.2	0.0	0.0	3.9	3.8	7.3	4.0	5.6	0.0	3.9
■ 3. わからない	59.7	16.7	33.3	44.1	63.5	50.1	63.8	60.0	81.8	62.4


A-8 本校で検査結果の記録を保存していましたか。(基準:5年間保存)

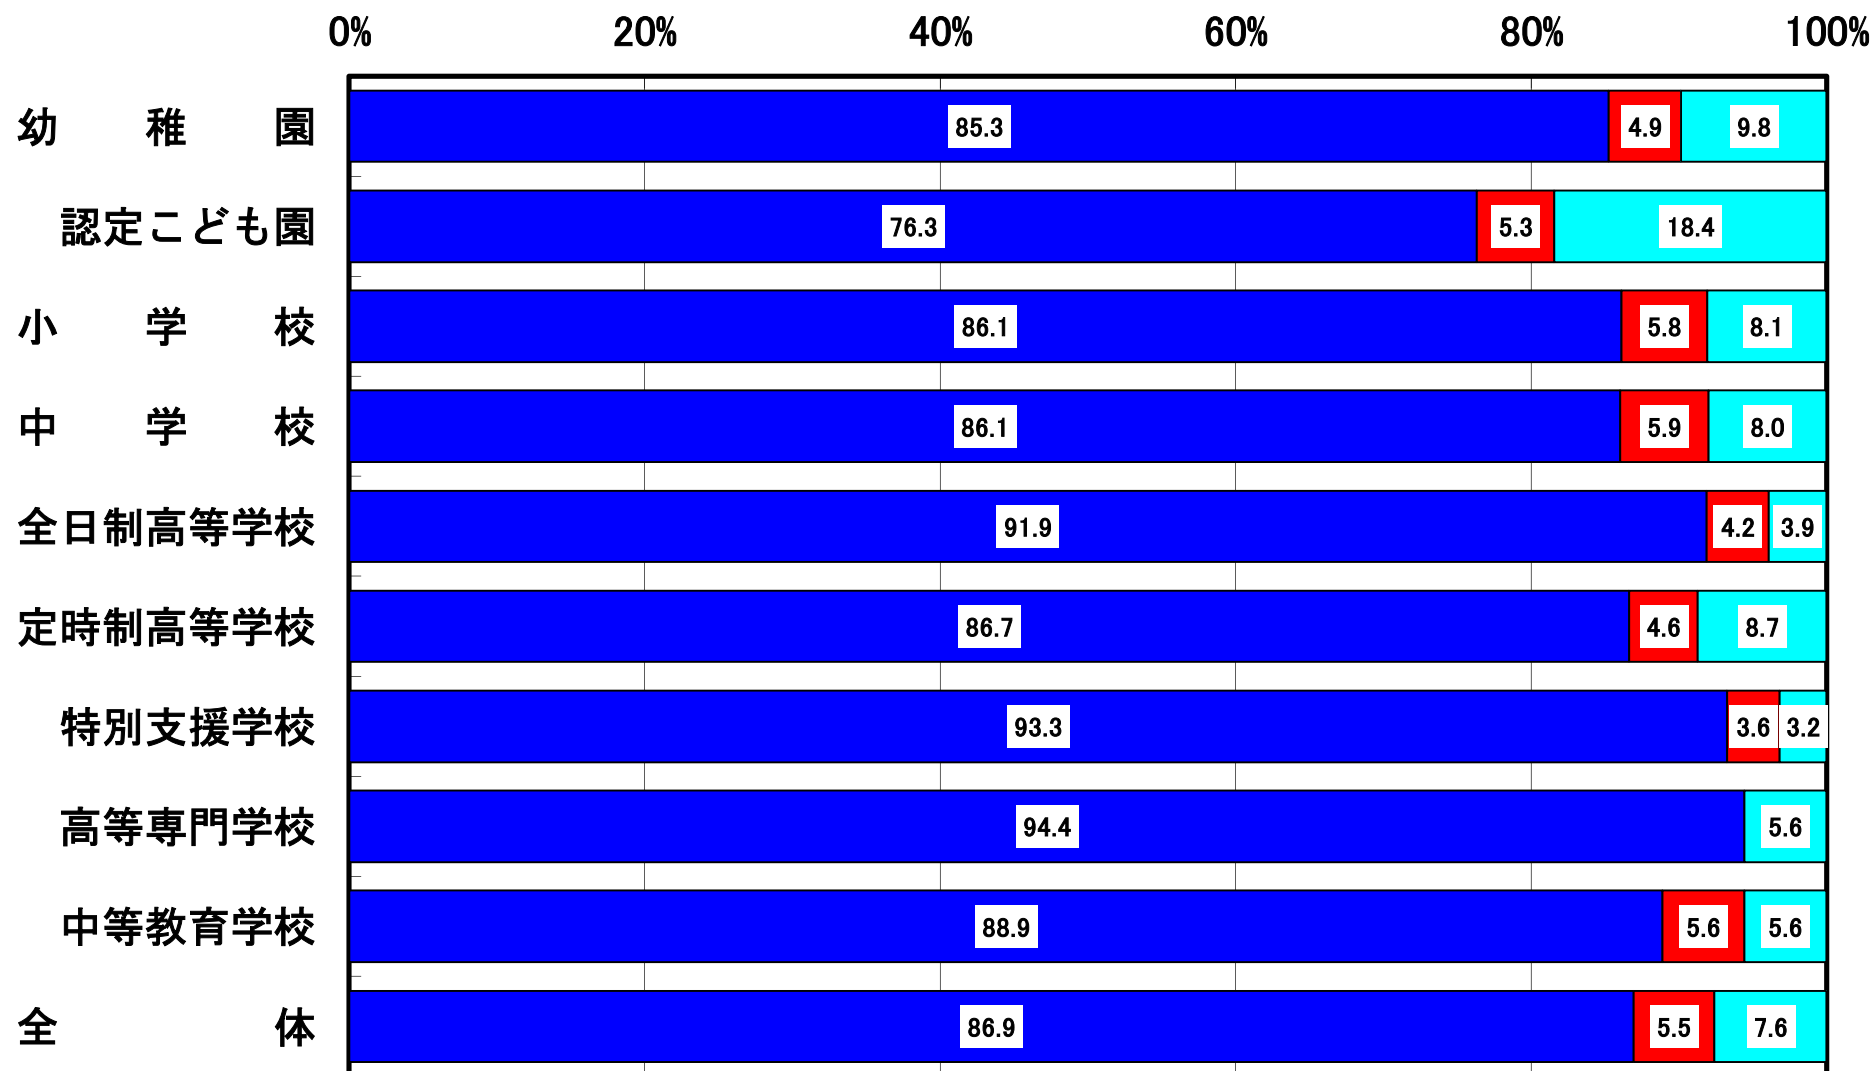

	全 体	中等教育学校	高等専門学校	特別支援学校	定時制高等学 校	全日制高等学 校	中 学 校	小 学 校	認定こども園	幼 稚 園
■ 1. すべて保存していた	86.9	88.9	94.4	93.3	86.7	91.9	86.1	86.1	76.3	85.3
■ 2. 一部保存していた	5.5	5.6	0.0	3.6	4.6	4.2	5.9	5.8	5.3	4.9
■ 3. 保存していなかった	7.6	5.6	5.6	3.2	8.7	3.9	8.0	8.1	18.4	9.8


B-1 ダニ又はダニアレルゲンの検査を行いましたか。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

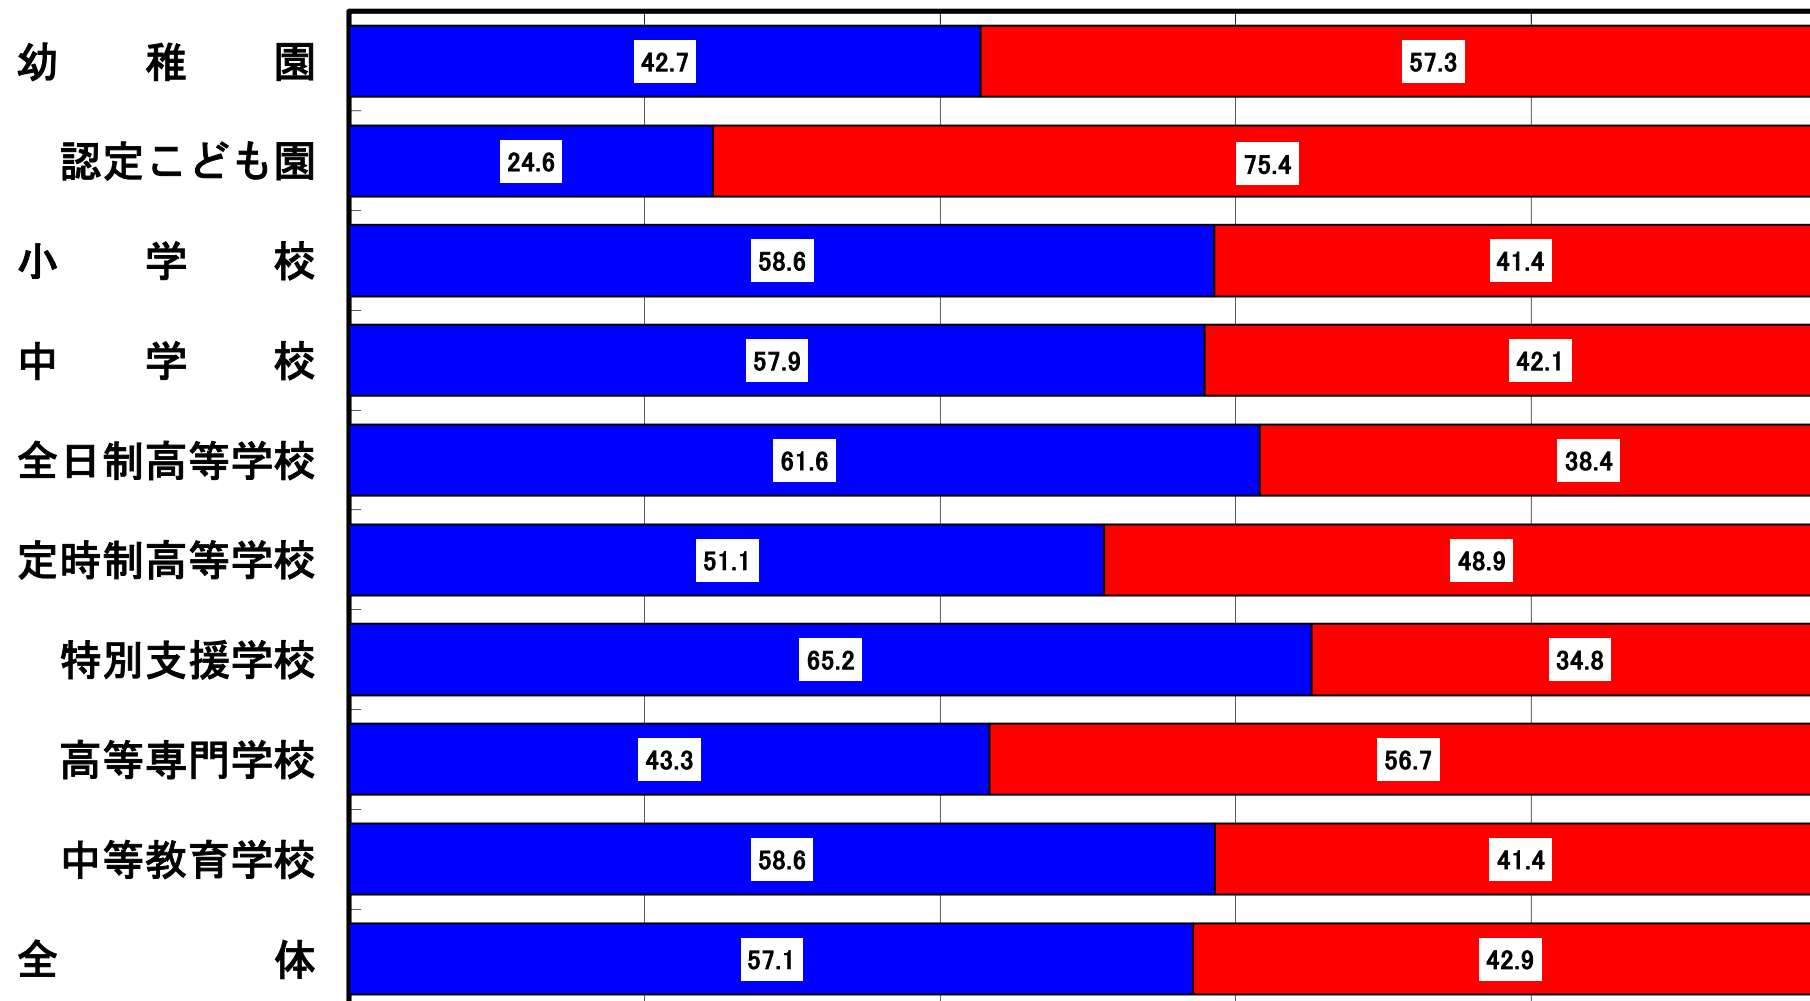


	全 体	中等教育学校	高等専門学校	特別支援学校	定時制高等学 校	全日制高等学 校	中 学 校	小 学 校	認定こども園	幼 稚 園
■ 1. 行った	57.1	58.6	43.3	65.2	51.1	61.6	57.9	58.6	24.6	42.7
■ 2. 行わなかった	42.9	41.4	56.7	34.8	48.9	38.4	42.1	41.4	75.4	57.3

B-2 何を対象に検査を行いましたか。(複数回答可)

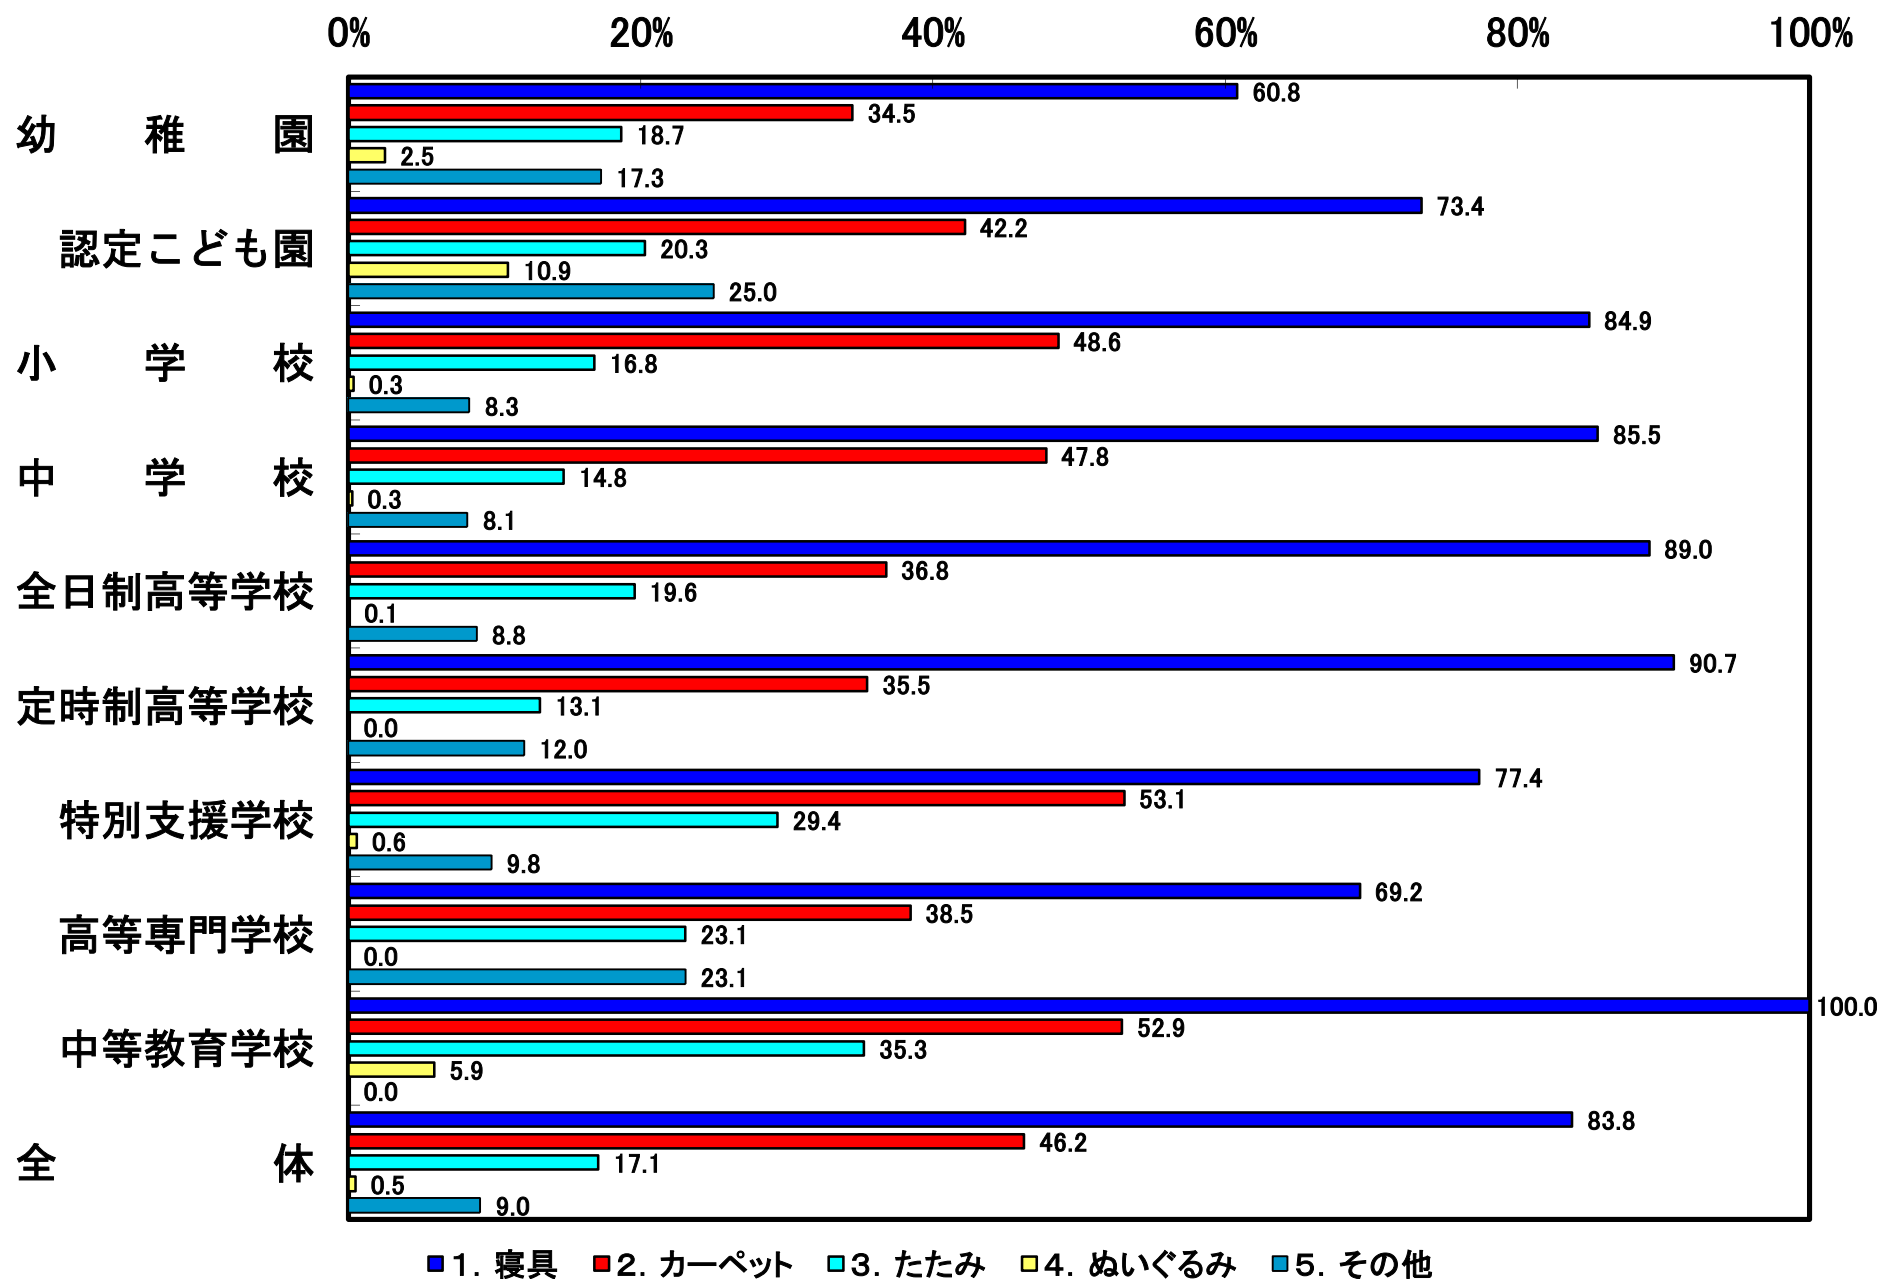


B-3 検査はどのような方法で行いましたか。

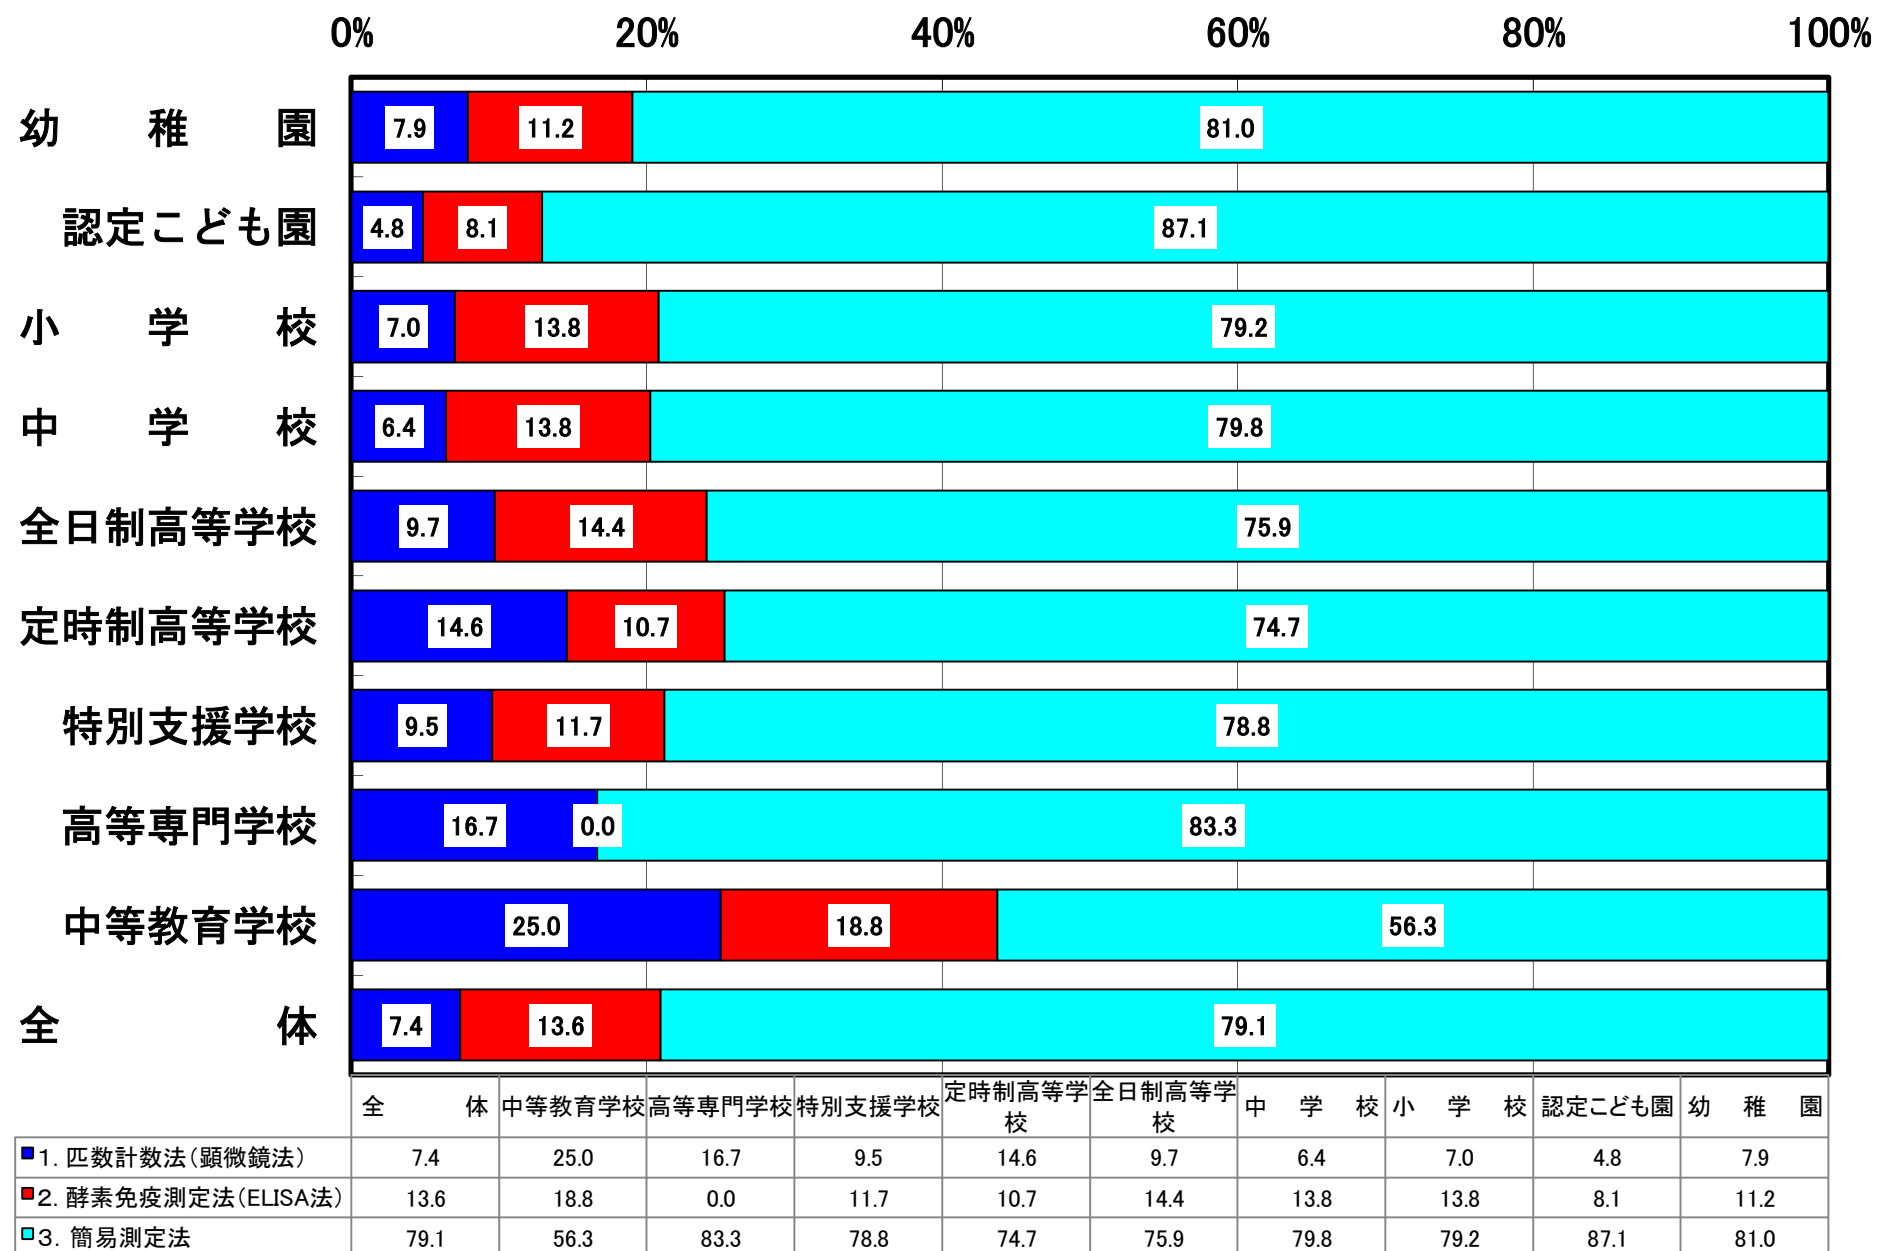

B-4 基準に適合しましたか。


0% 20% 40% 60% 80% 100%

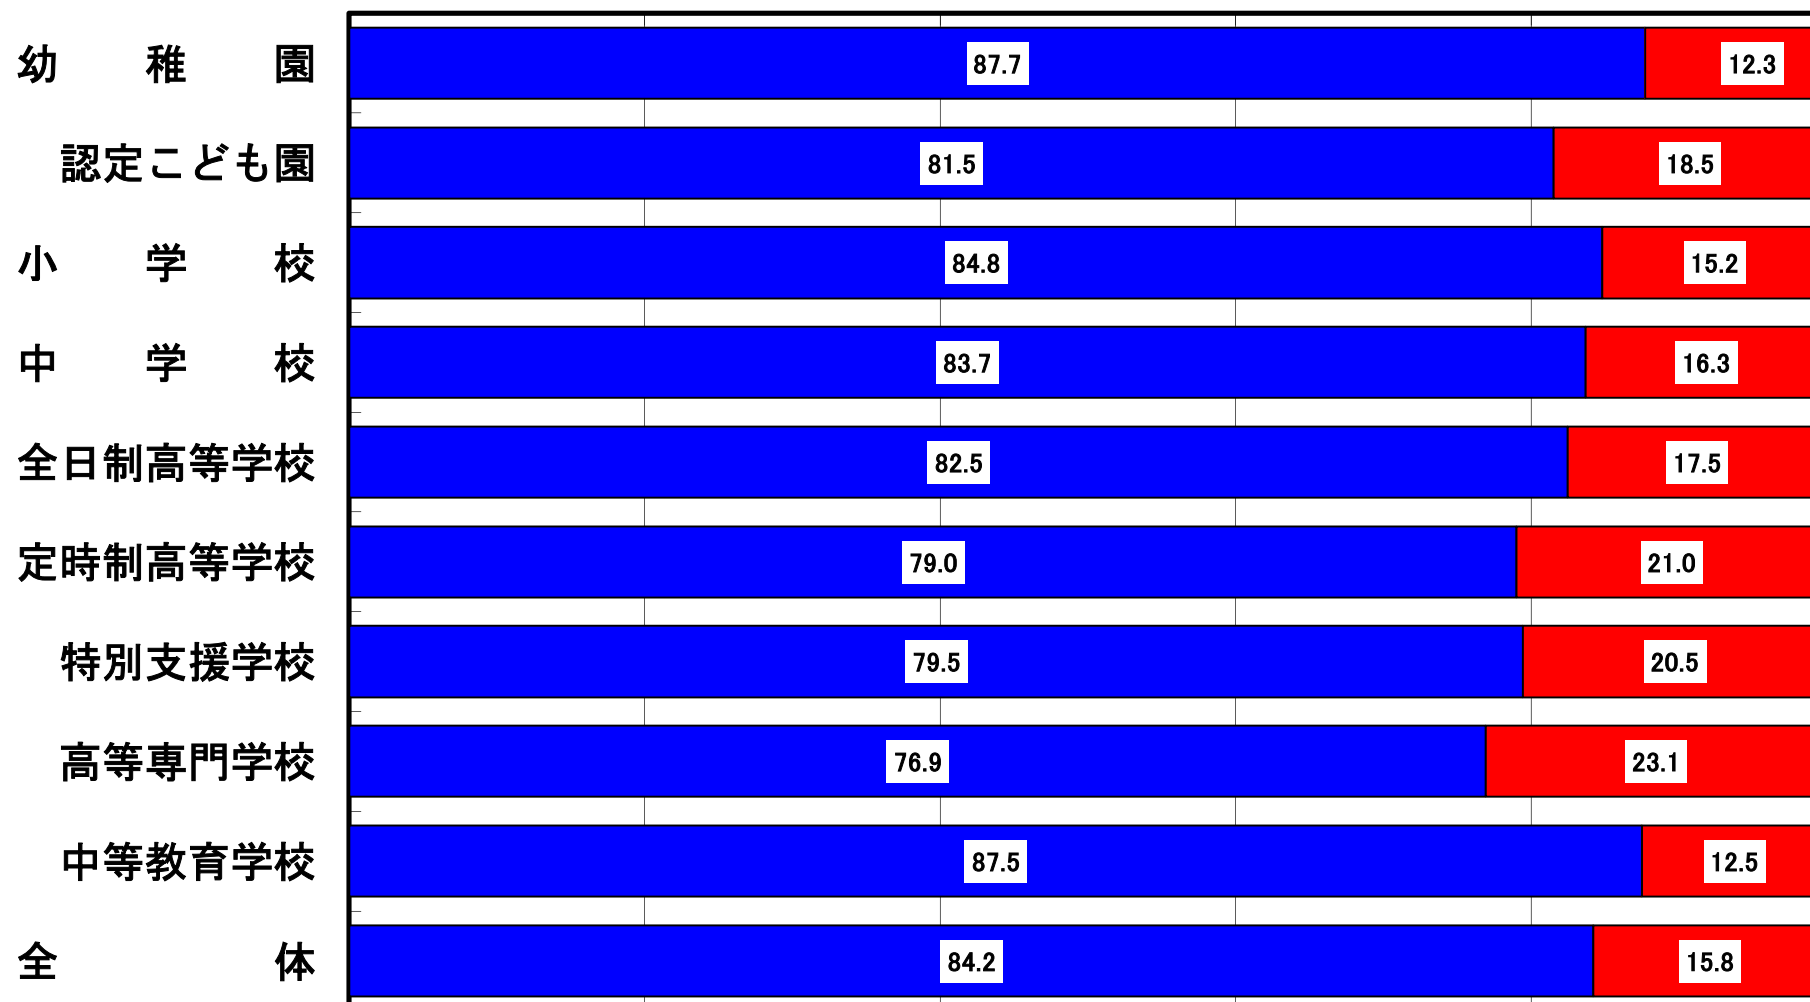

	全 体	中等教育学校	高等専門学校	特別支援学校	定時制高等学 校	全日制高等学 校	中 学 校	小 学 校	認定こども園	幼 稚 園
■ 1. 適合した	84.2	87.5	76.9	79.5	79.0	82.5	83.7	84.8	81.5	87.7
■ 2. 適合しなかった	15.8	12.5	23.1	20.5	21.0	17.5	16.3	15.2	18.5	12.3


B-5 不適合結果についての指導・助言により改善しましたか。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

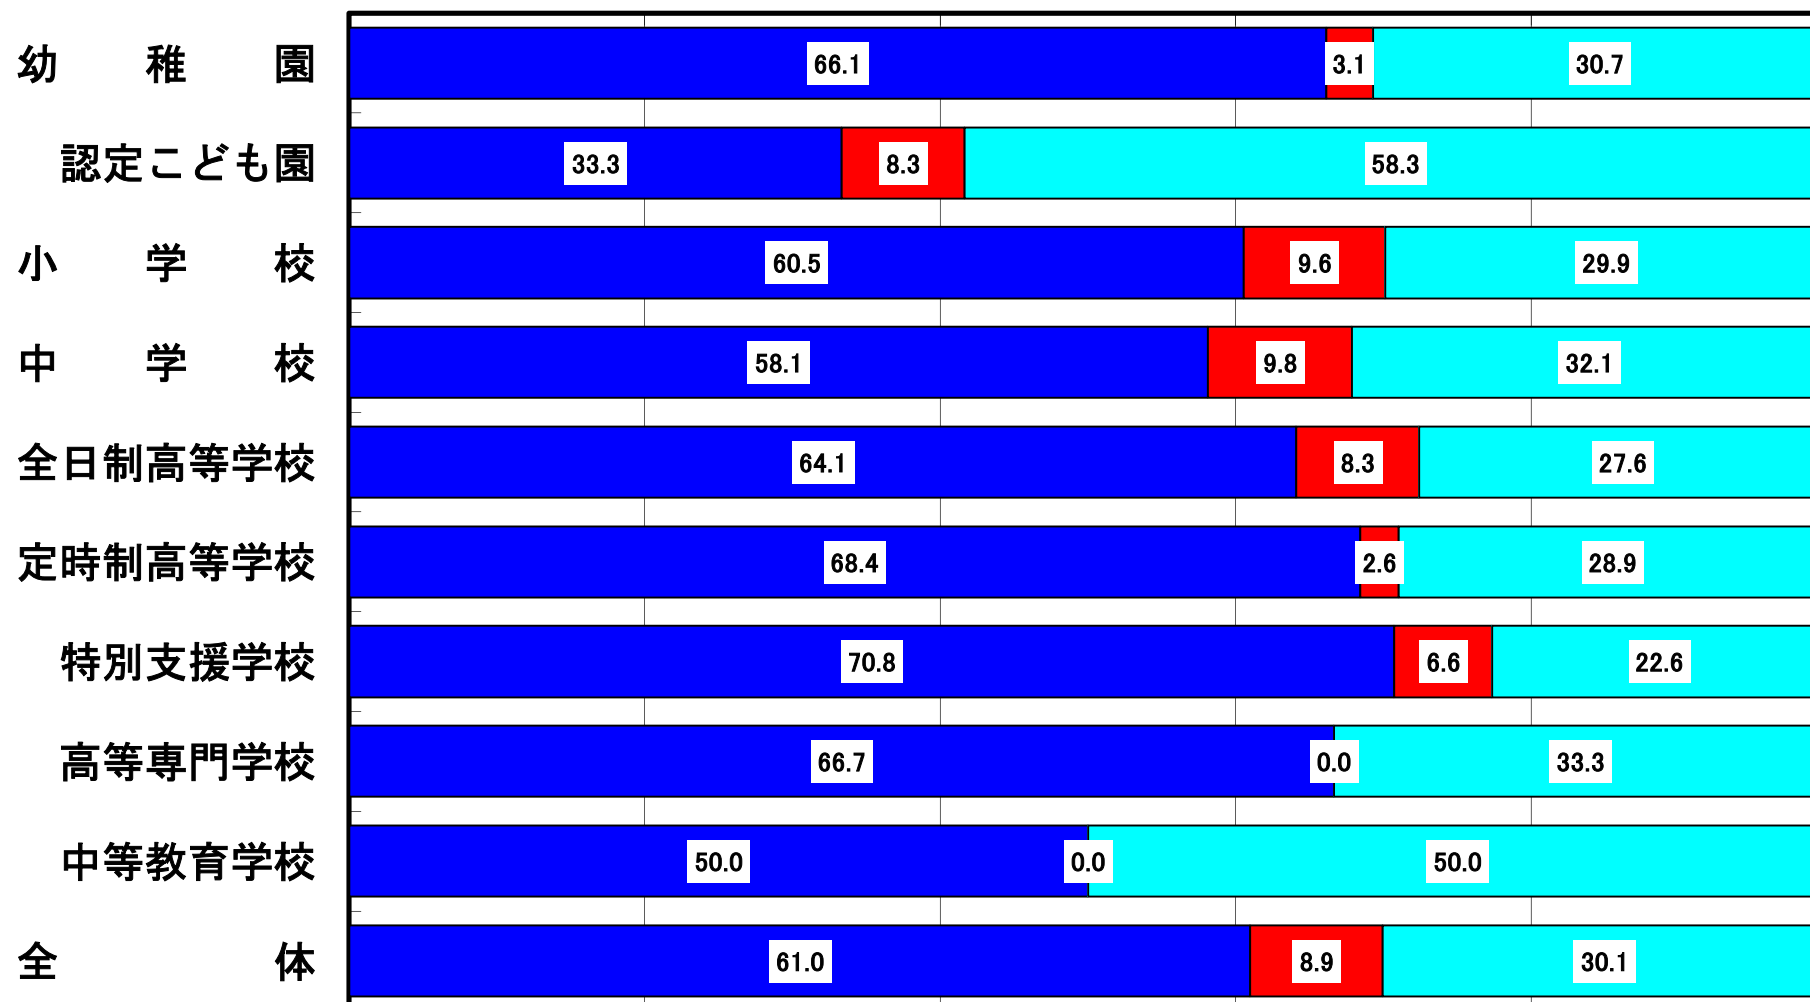

	全 体	中等教育学校	高等専門学校	特別支援学校	定時制高等学 校	全日制高等学 校	中 学 校	小 学 校	認定こども園	幼 稚 園
■ 1. 改善した	61.0	50.0	66.7	70.8	68.4	64.1	58.1	60.5	33.3	66.1
■ 2. 改善しなかった	8.9	0.0	0.0	6.6	2.6	8.3	9.8	9.6	8.3	3.1
■ 3. わからない	30.1	50.0	33.3	22.6	28.9	27.6	32.1	29.9	58.3	30.7


B-6 本校で検査結果の記録を保存していましたか。(基準:5年間保存)

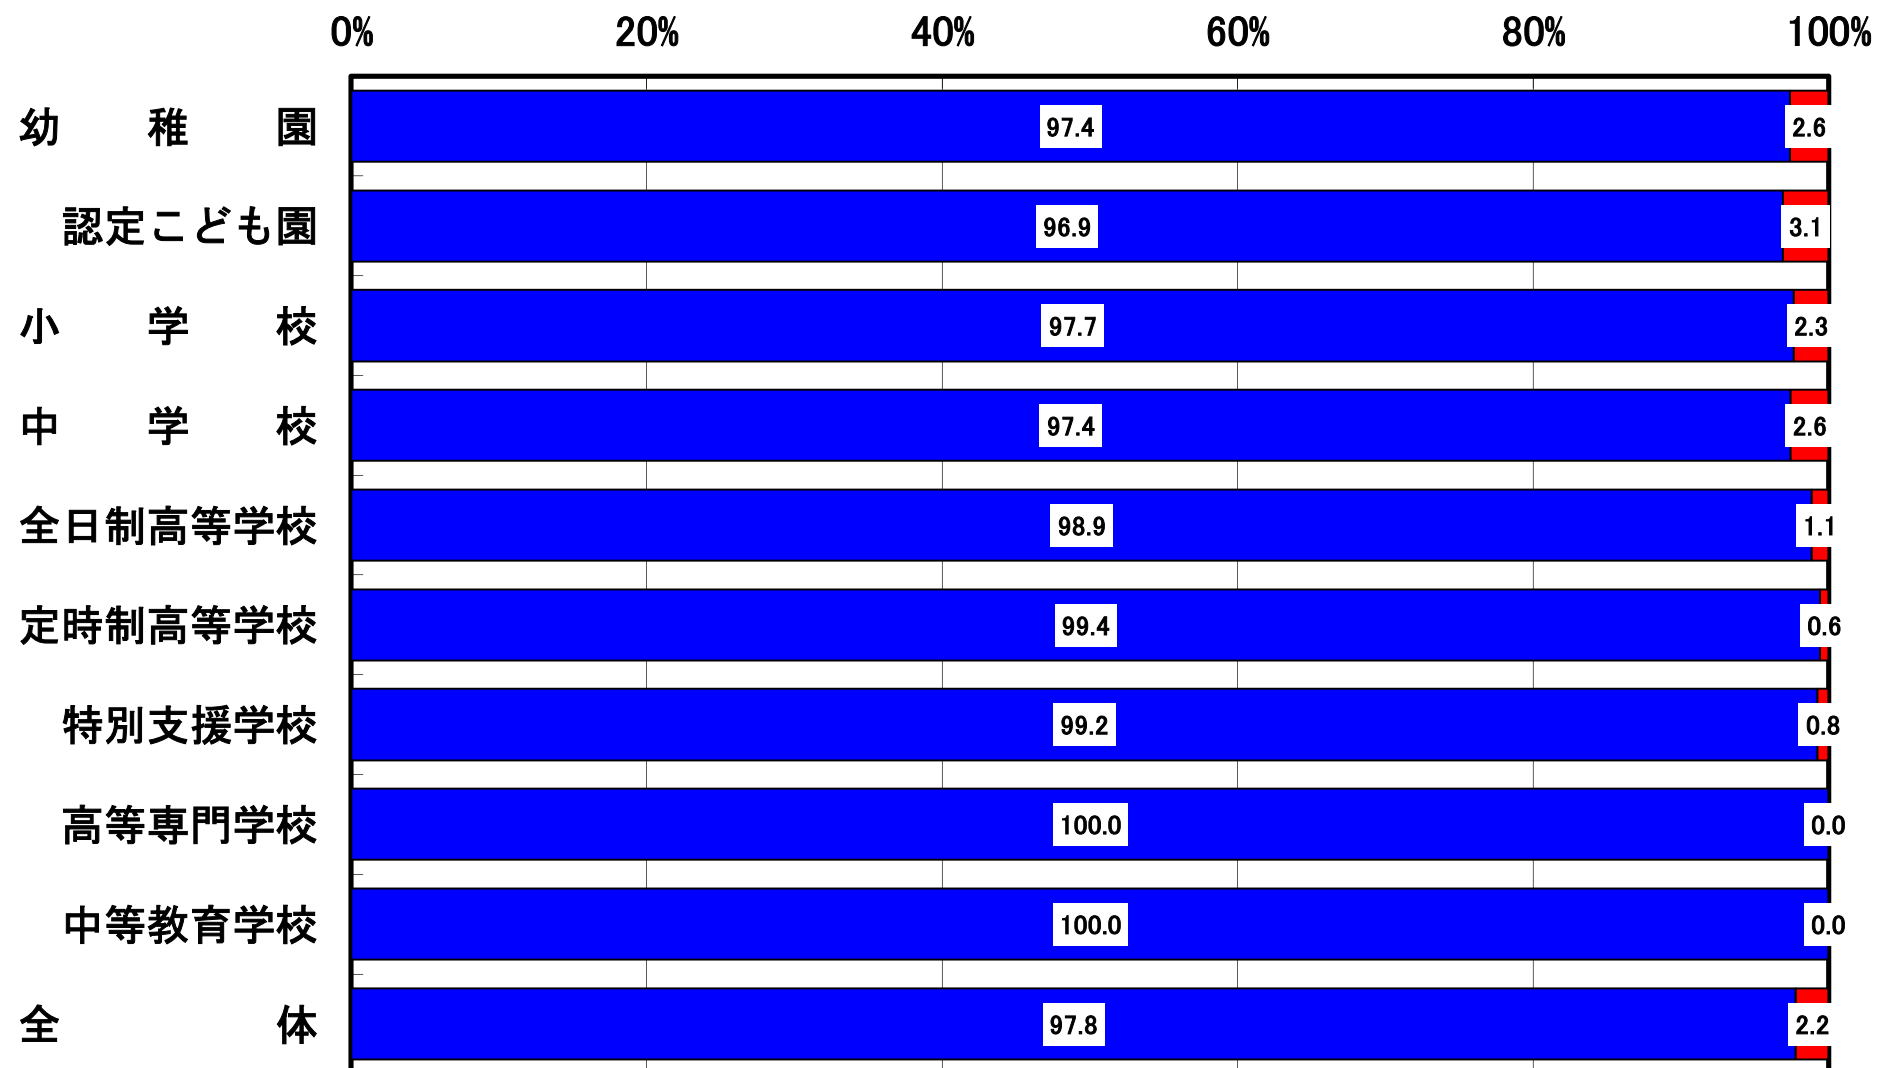

	全 体	中等教育学校	高等専門学校	特別支援学校	定時制高等学 校	全日制高等学 校	中 学 校	小 学 校	認定こども園	幼 稚 園
■ 1. 保存していた	97.8	100.0	100.0	99.2	99.4	98.9	97.4	97.7	96.9	97.4
■ 2. 保存していなかった	2.2	0.0	0.0	0.8	0.6	1.1	2.6	2.3	3.1	2.6

C-1 騒音の検査を行いましたか。


0% 20% 40% 60% 80% 100%

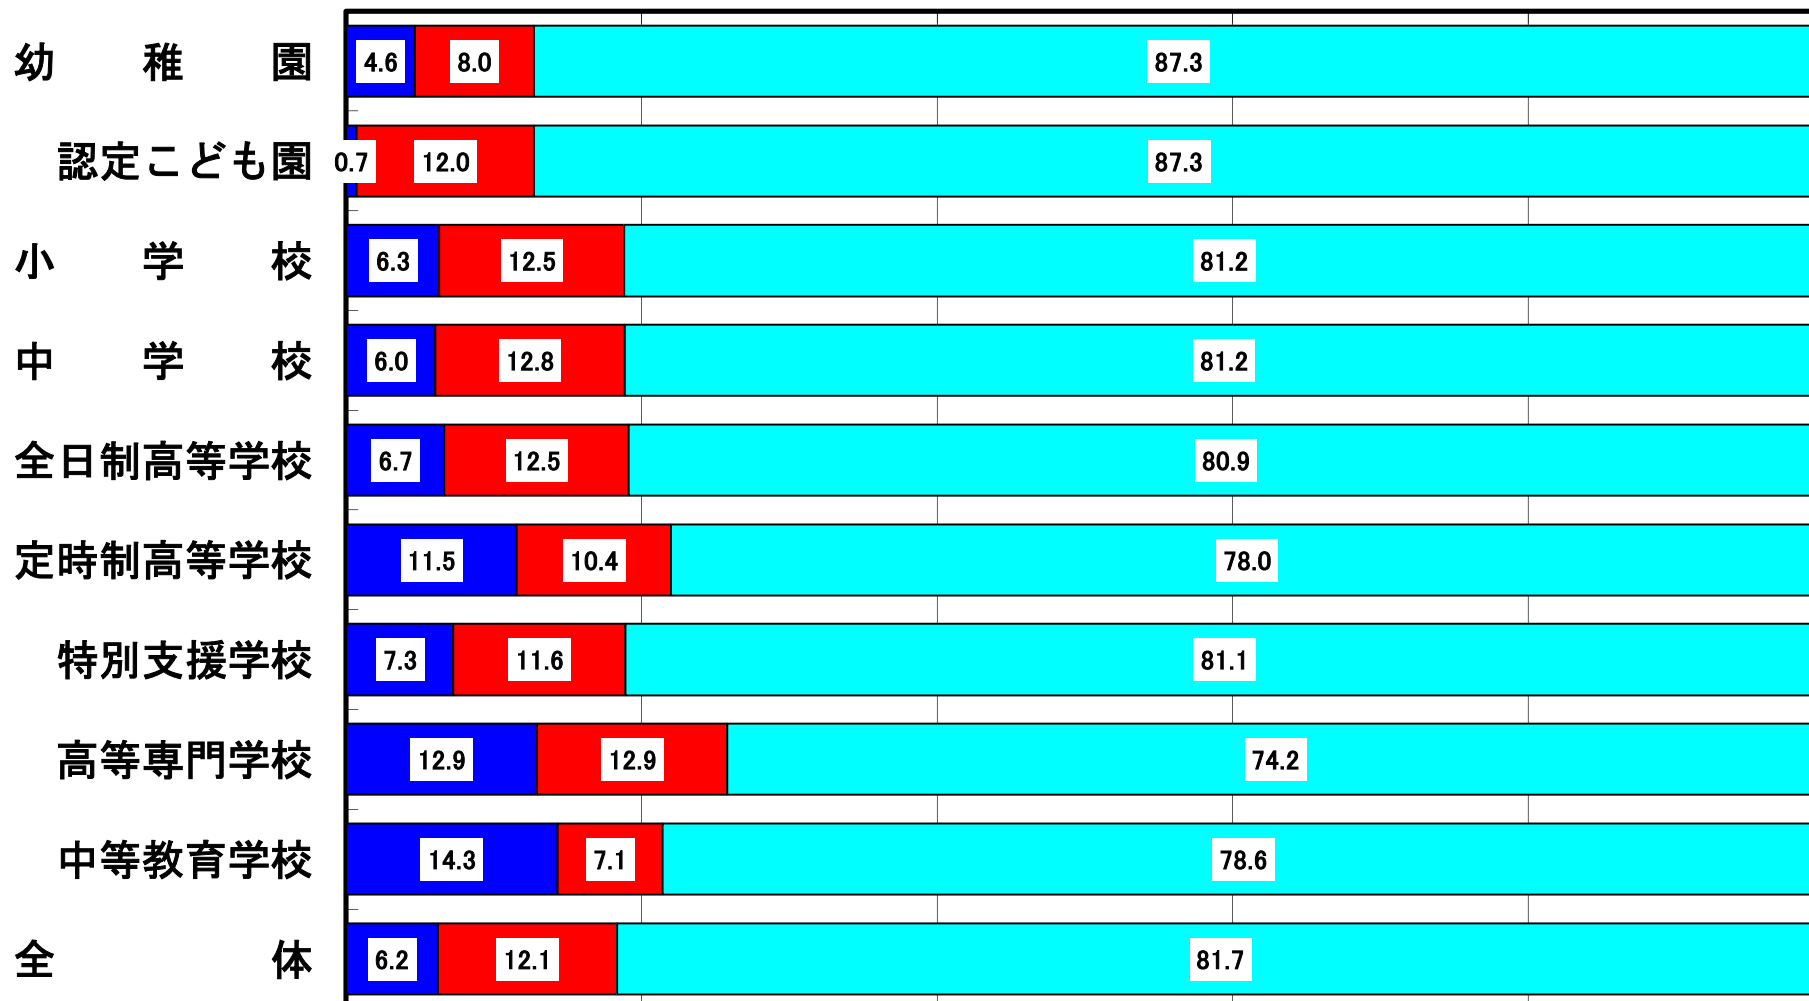

	全 体	中等教育学校	高等専門学校	特別支援学校	定時制高等学 校	全日制高等学 校	中 学 校	小 学 校	認定こども園	幼 稚 園
■ 1. 2回行った	6.2	14.3	12.9	7.3	11.5	6.7	6.0	6.3	0.7	4.6
■ 2. 1回行った	12.1	7.1	12.9	11.6	10.4	12.5	12.8	12.5	12.0	8.0
■ 3. 行かなかった	81.7	78.6	74.2	81.1	78.0	80.9	81.2	81.2	87.3	87.3

C-2 等価騒音レベルの測定はどのような方法で行いましたか。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

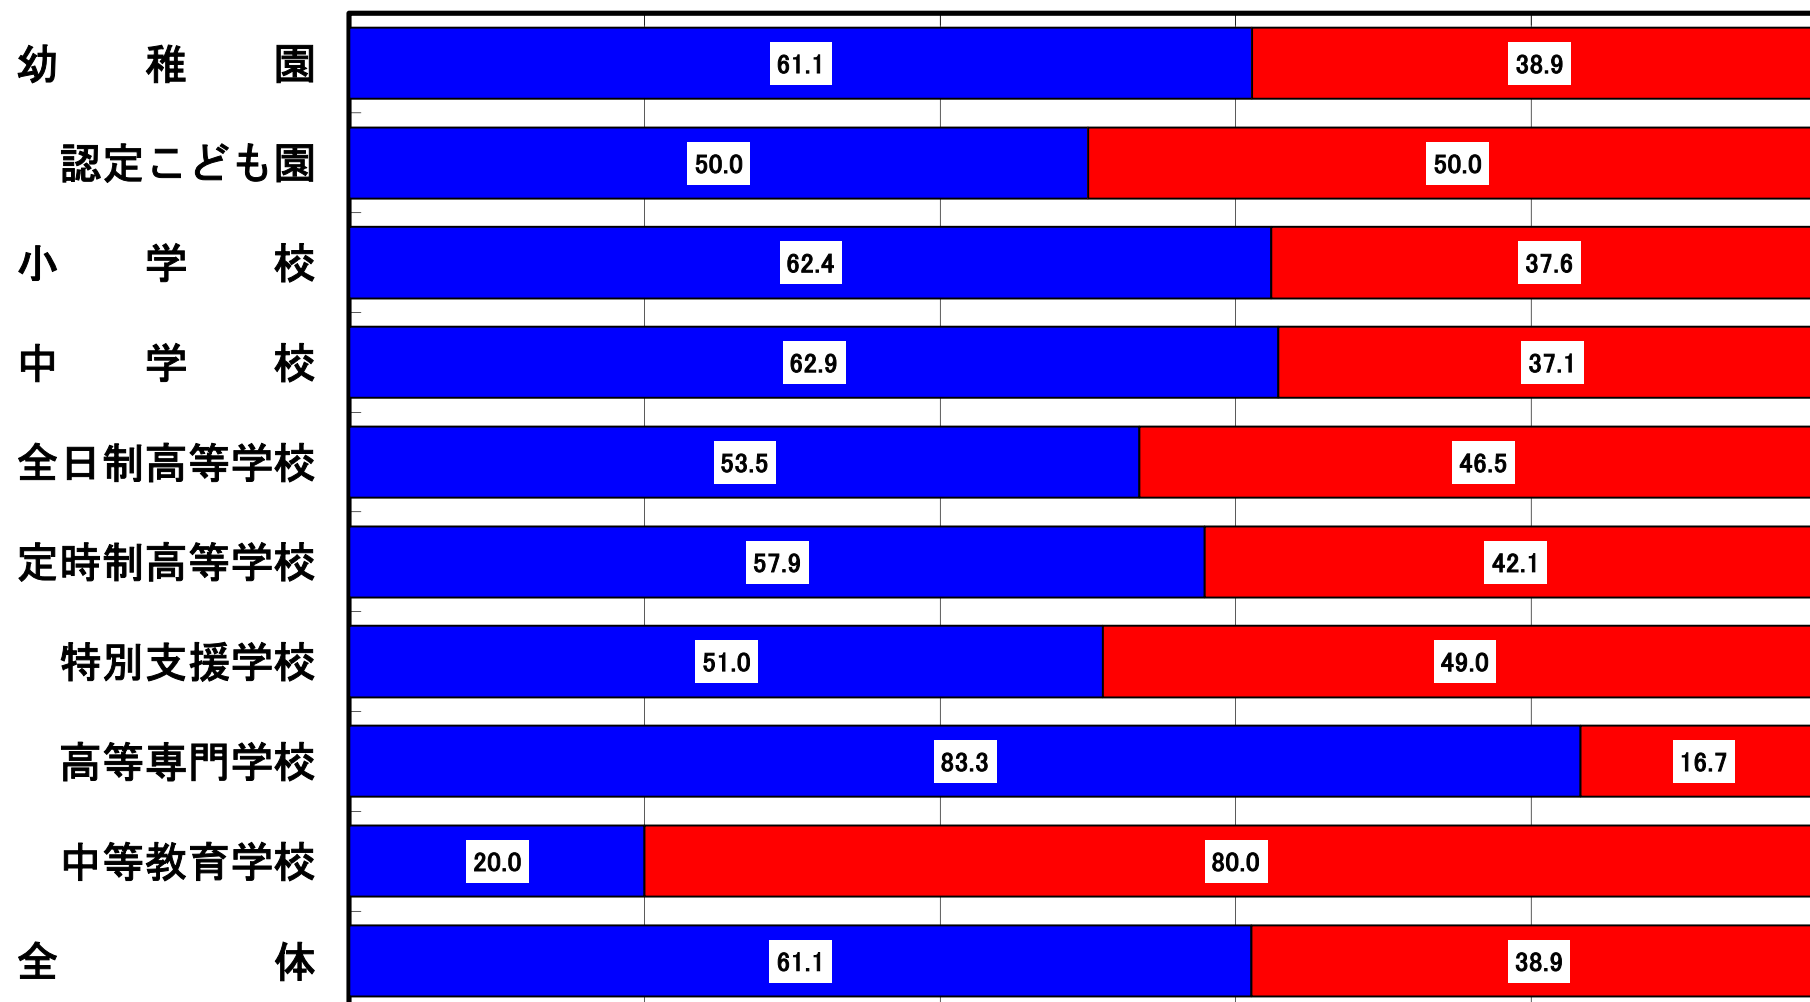


■ 1. 積分・平均機能を備える騒音計 (JIS C 1509適合)

■ 2. 従来の普通騒音計


	全 体	中等教育学校	高等専門学校	特別支援学校	定時制高等学 校	全日制高等学 校	中 学 校	小 学 校	認定こども園	幼 稚 園
1. 積分・平均機能を備える騒音計 (JIS C 1509適合)	61.1	20.0	83.3	51.0	57.9	53.5	62.9	62.4	50.0	61.1
2. 従来の普通騒音計	38.9	80.0	16.7	49.0	42.1	46.5	37.1	37.6	50.0	38.9

C-3 基準に適合しましたか。

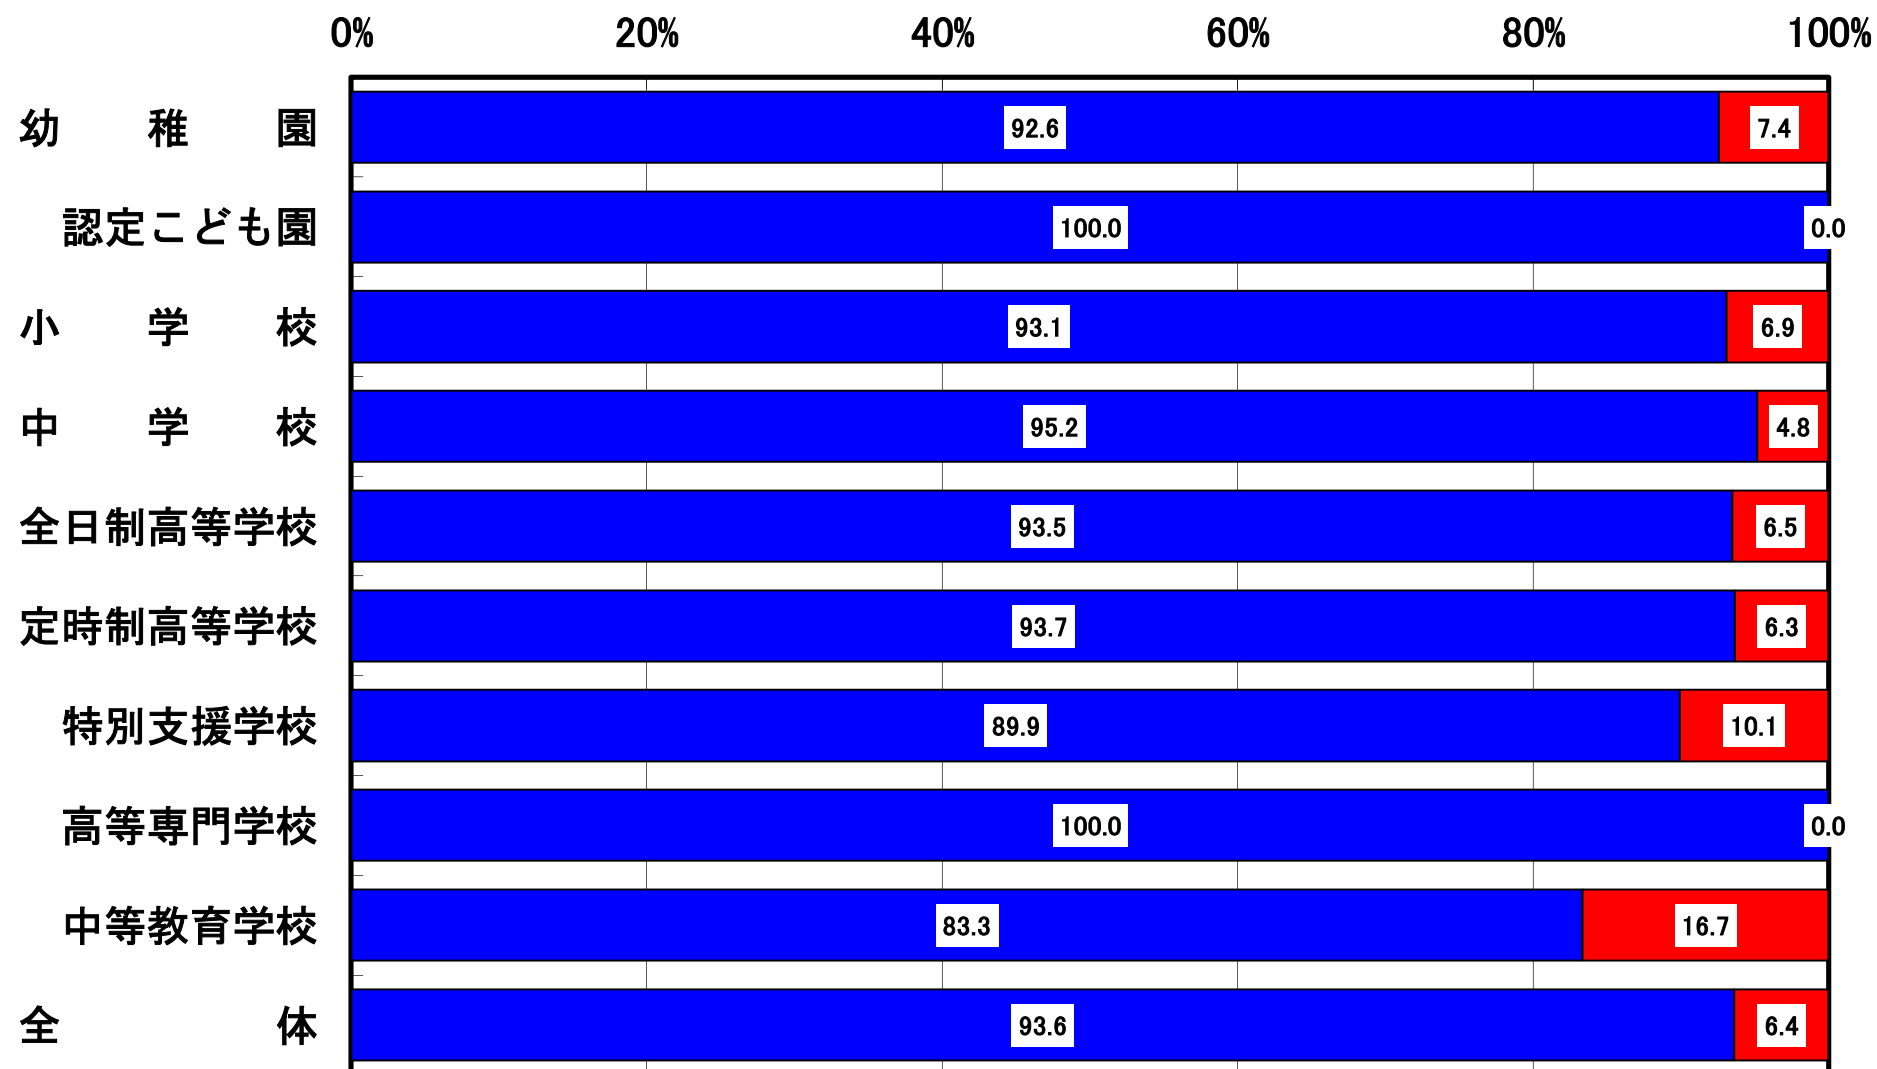


	全 体	中等教育学校	高等専門学校	特別支援学校	定時制高等学 校	全日制高等学 校	中 学 校	小 学 校	認定こども園	幼 稚 園
■ 1. 適合した	93.6	83.3	100.0	89.9	93.7	93.5	95.2	93.1	100.0	92.6
■ 2. 適合しなかった	6.4	16.7	0.0	10.1	6.3	6.5	4.8	6.9	0.0	7.4

C-4 不適合結果についての指導・助言により改善しましたか。

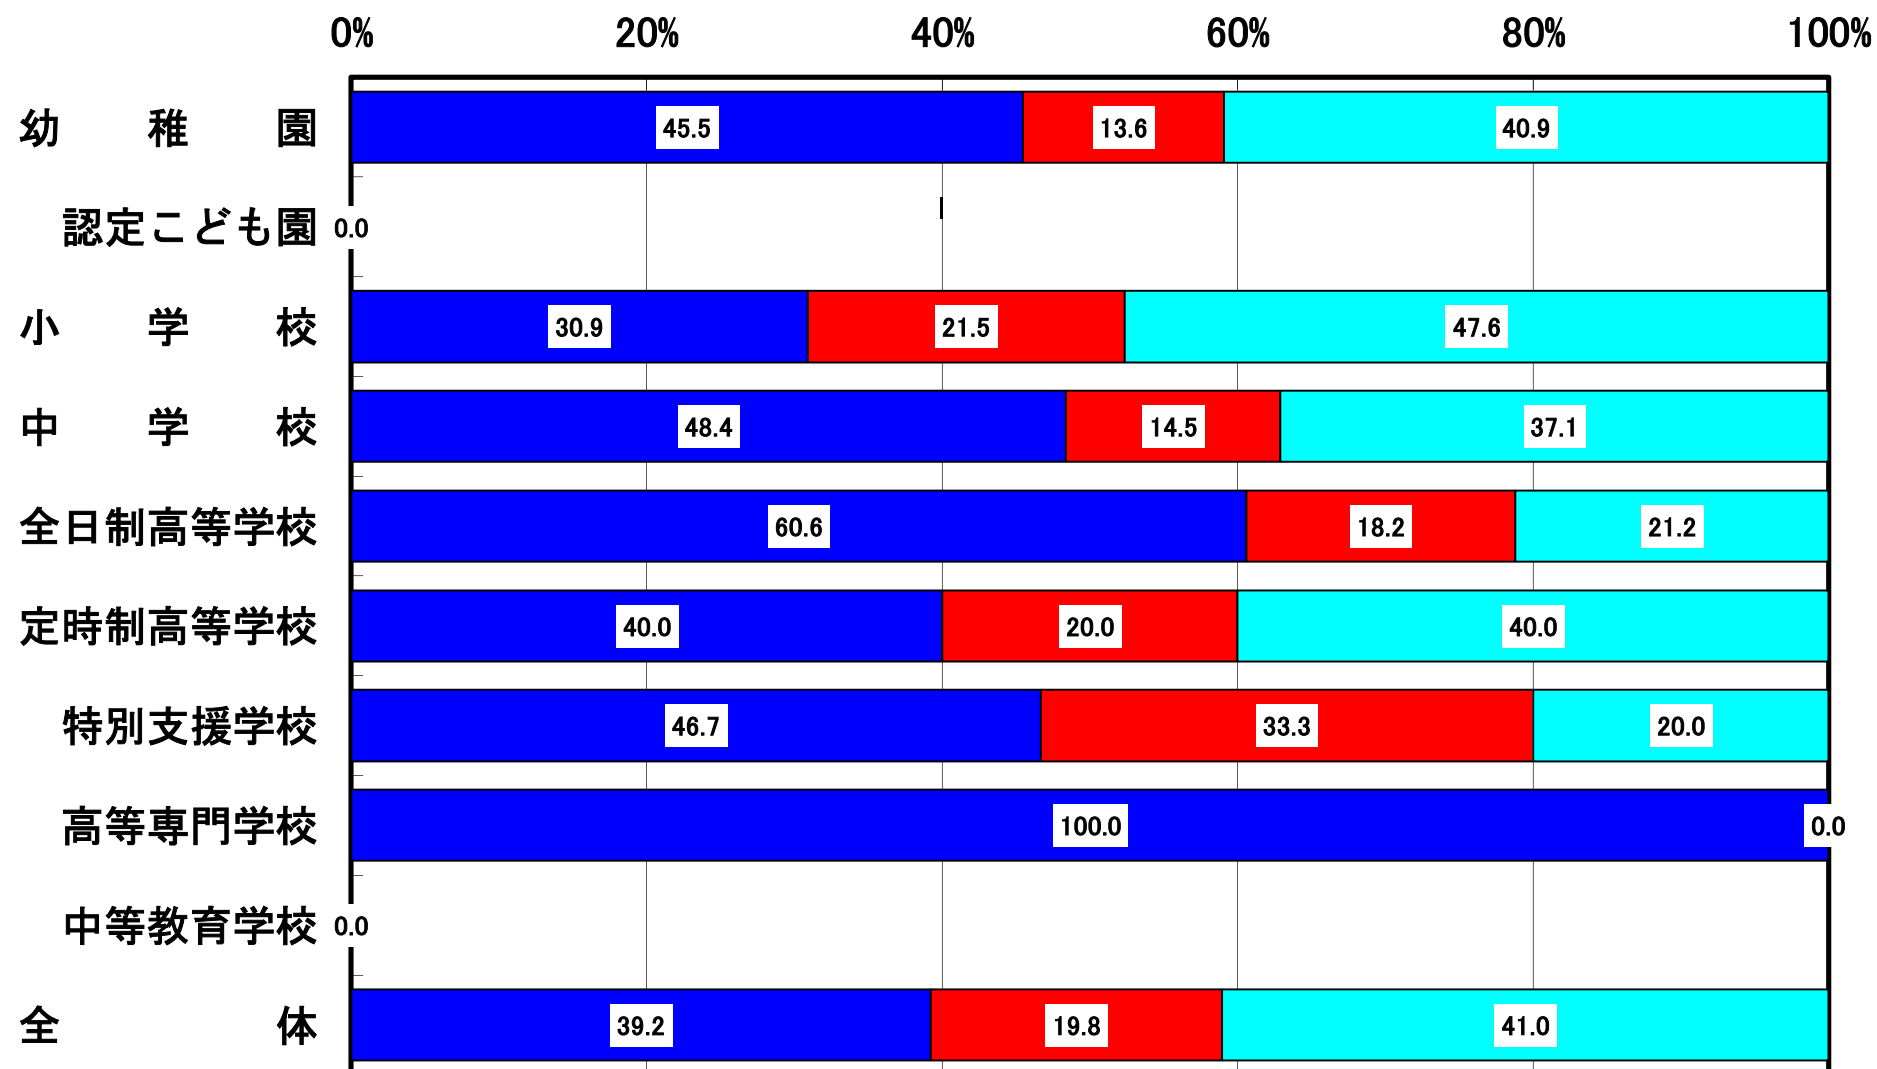


	全 体	中等教育学校	高等専門学校	特別支援学校	定時制高等学 校	全日制高等学 校	中 学 校	小 学 校	認定こども園	幼 稚 園
■ 1. 改善した	39.2	0.0	100.0	46.7	40.0	60.6	48.4	30.9	0.0	45.5
■ 2. 改善しなかった	19.8	0.0	0.0	33.3	20.0	18.2	14.5	21.5	0.0	13.6
■ 3. わからない	41.0	0.0	0.0	20.0	40.0	21.2	37.1	47.6	0.0	40.9

C-5 本校で検査結果の記録を保存していましたか。(基準:5年間保存)

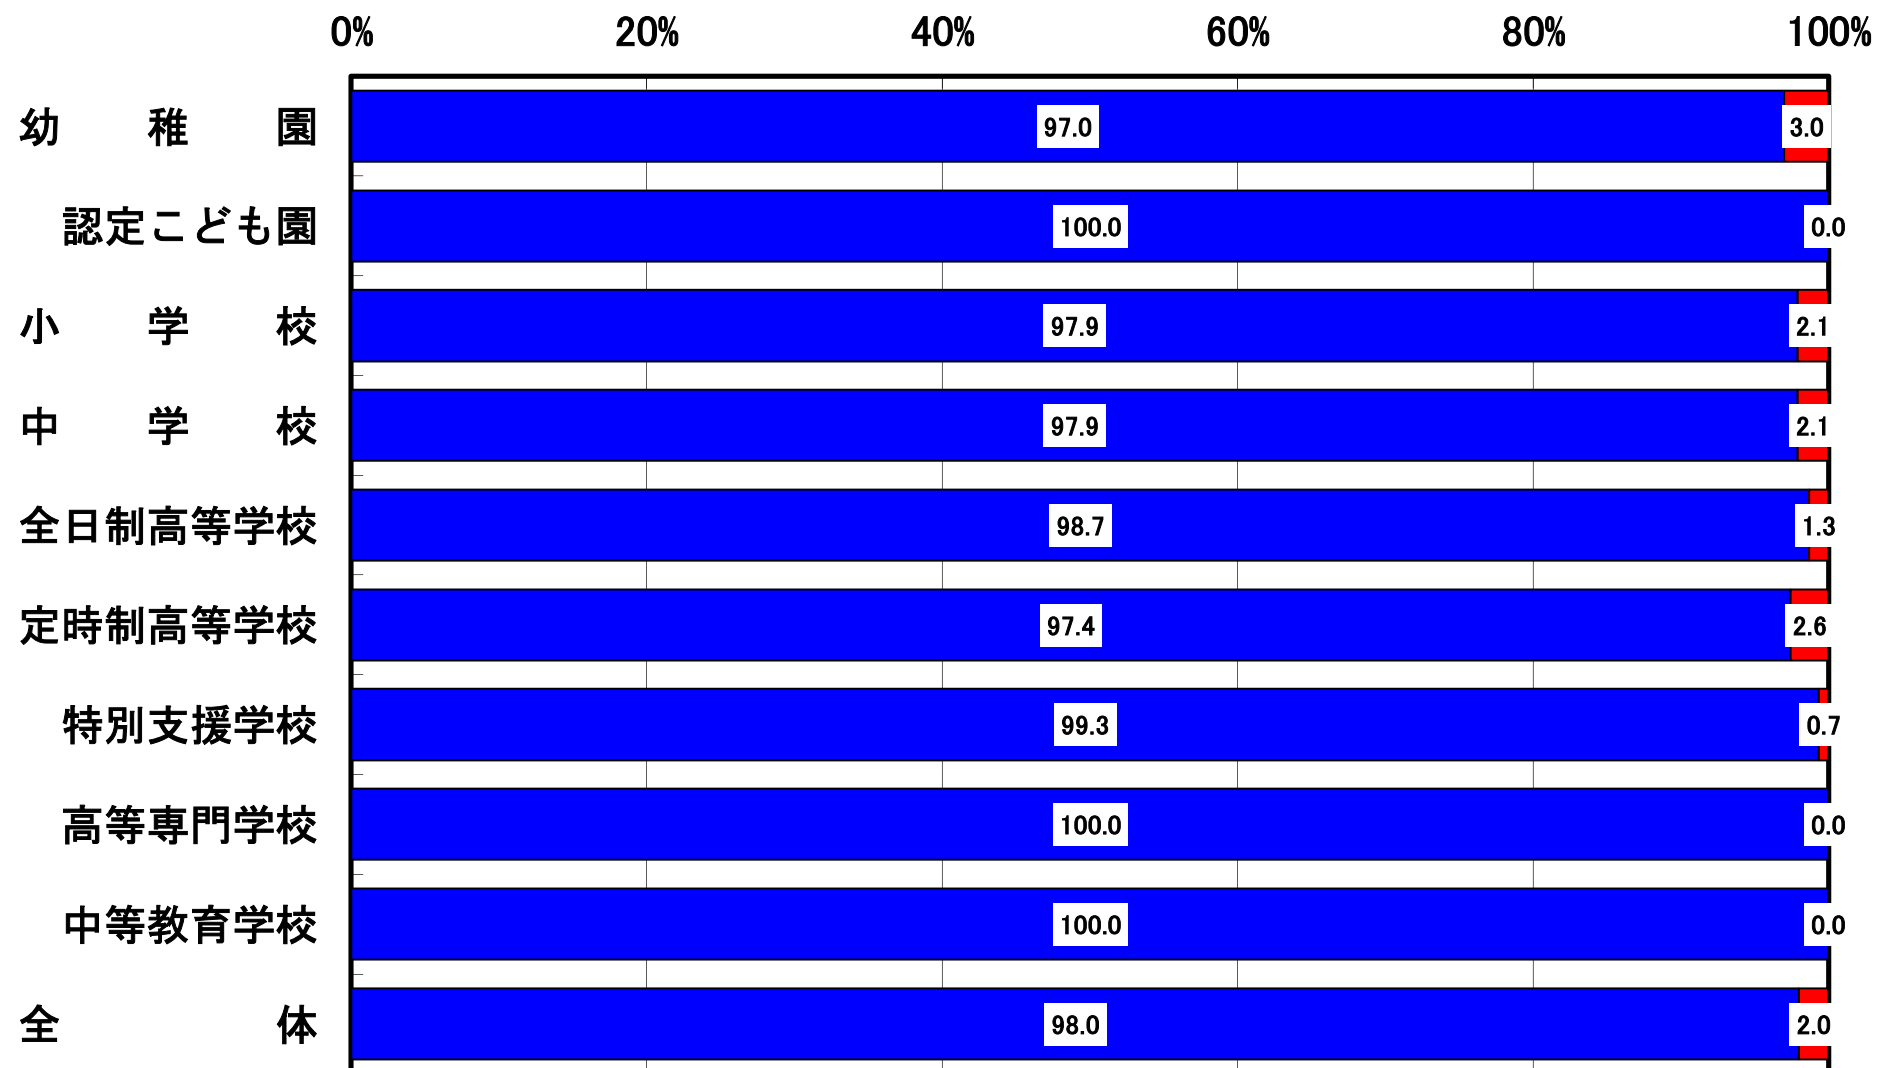

	全 体	中等教育学校	高等専門学校	特別支援学校	定時制高等学 校	全日制高等学 校	中 学 校	小 学 校	認定こども園	幼 稚 園
■ 1. 保存していた	98.0	100.0	100.0	99.3	97.4	98.7	97.9	97.9	100.0	97.0
■ 2. 保存していなかった	2.0	0.0	0.0	0.7	2.6	1.3	2.1	2.1	0.0	3.0

C-6 検査を行わなかった理由は何ですか。

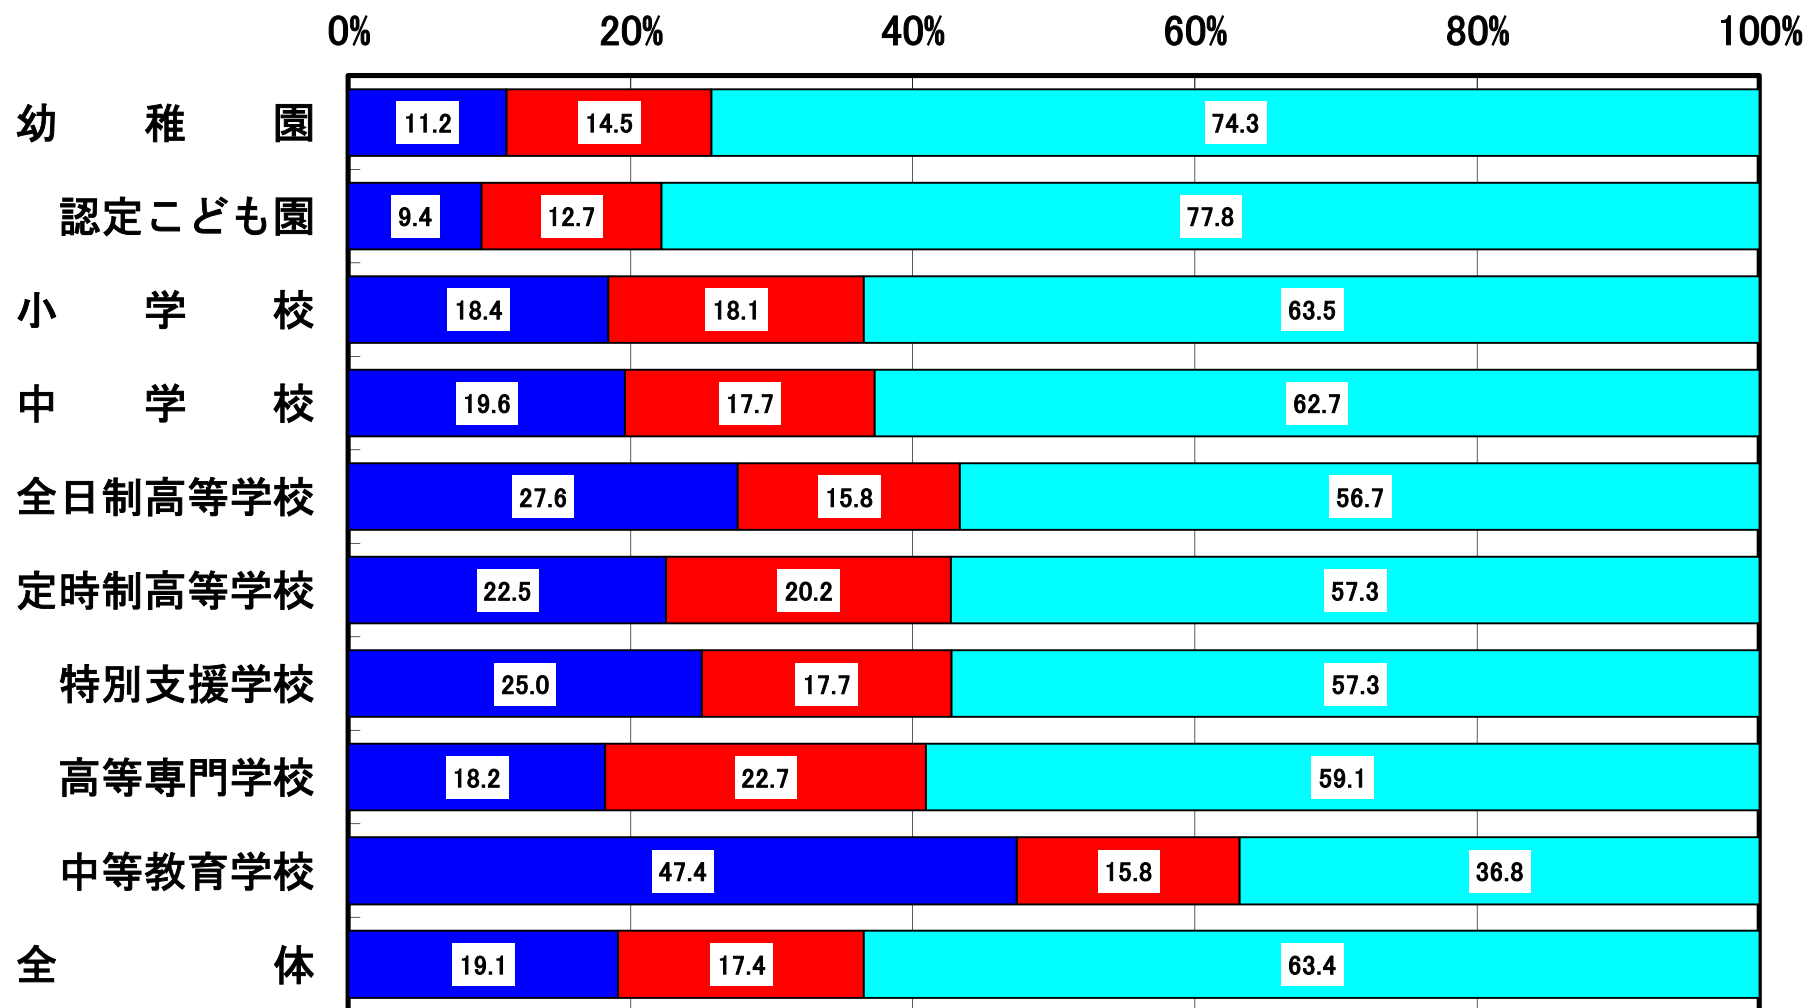

	全	体	中等教育学校	高等専門学校	特別支援学校	定時制高等学 校	全日制高等学 校	中 学 校	小 学 校	認定こども園	幼 稚 園
■ 1. 以前の結果が基準値よりLAeq5デシベル以上低く、その後教室等の内外の環境に変化がないため	19.1	47.4	18.2	25.0	22.5	27.6	19.6	18.4	9.4	11.2	
■ 2. 騒音計が整備されていないため	17.4	15.8	22.7	17.7	20.2	15.8	17.7	18.1	12.7	14.5	
■ 3. 計画していなかったため	63.4	36.8	59.1	57.3	57.3	56.7	62.7	63.5	77.8	74.3	